

Пазарна консултация 44188 с предмет „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганото оборудване, съгласно приложените технически изисквания;
- стойност без ДДС, валута;
- гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с пазарната консултация могат да бъдат отправяни до 10.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 13.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.


Допълнителна информация може да бъде получена от – Цветелина Йотова, Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 2102, e-mail: cayotova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация.
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1		Въздухоохладител	Въздухоохладител с размери 1230x490x218мм, с охладителна мощност Q=12 kW; дебит на въздуха 8200 м ³ /ч; при студоносител вода 20/25°C, параметри на въздуха на входа на топлообменника 38°C, с влажност 50% на изход 33°C, Съпротивление по въздух/по малко или равно/ 132 Pa. Допустимо работно налягане по вода 1,6MPa; Клас по безопасност-3-0; Клас по качество-SV; Сеизмична категория – I	бр.	1		
2		Въздухоохладител	Въздухоохладител с размери 1735x985x218мм, с охладителна мощност Q=37 kW; дебит на въздуха 21560 м ³ /ч; при студоносител вода 20/25°C, параметри на въздуха на входа на топлообменника 38°C, с влажност 50% на изход 33°C, Съпротивление по въздух/по малко или равно/ 120 Pa. Допустимо работно налягане по вода 1,6MPa; Клас по безопасност-3-0; Клас по качество-SV; Сеизмична категория – I	бр.	1		

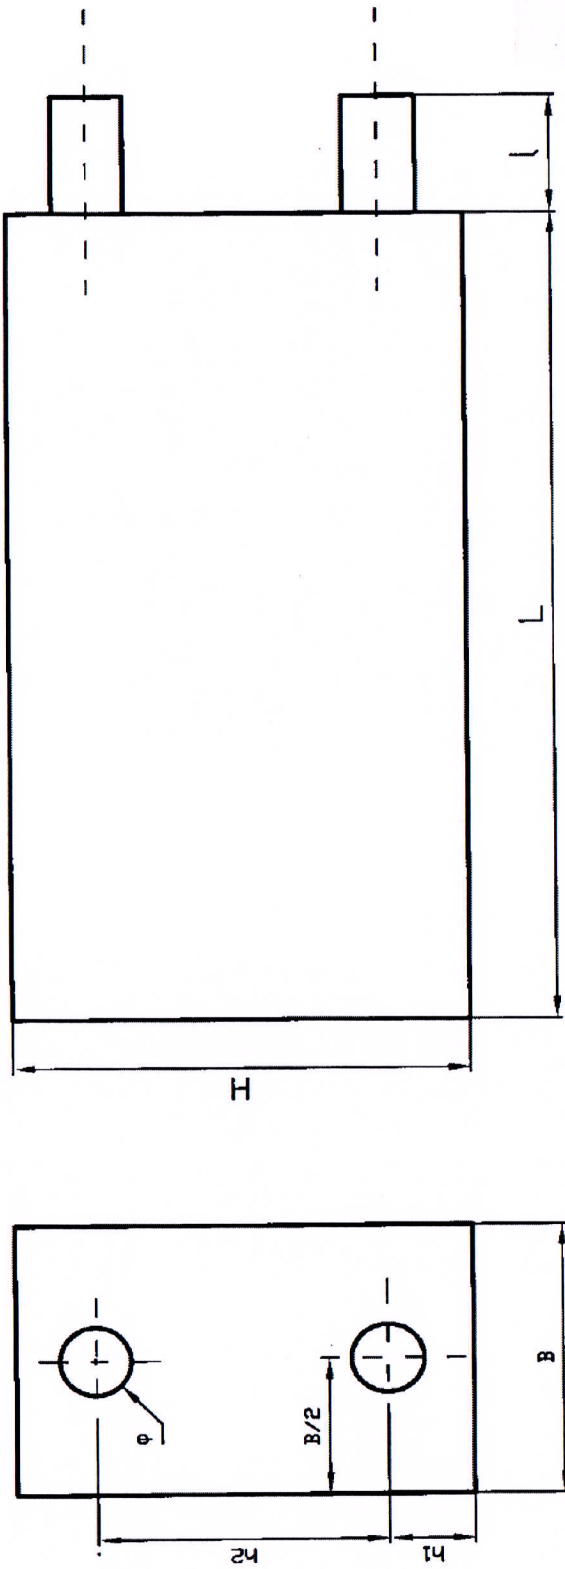

Въздухоохладители

ID №	Геометрични параметри на сешмата				Топлотехнически параметри								
	Габаритни размери		Тръба въз./изх.		Охлаждаща мощност kW	Дебит м ³ /h	t° въздух		t° охлаждаща вода				
	L mm	H mm	B mm	V mm			h ₁ mm	φ mm	h ₂ mm	вход	изход	вход	изход
1	1230	490	218	200	38x3	30	430	12	8200	38	33	20	25
2	1735	985	218	200	57x3.5	40	905	37	21560	38	33	20	25

За габаритните и присъединителни размери се допуска отклонения ± 10mm., за охлаждащелната мощност се допуска отклонение + 5%.

Приложение №2 -
Образец

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 44188
с предмет "Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05"

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
		Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6 TL13, 10 и UV05				
Обща стойност без ДДС						

Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка