



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

### **О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за

”Ремонтни работи по долни опорни блокове/утки/ в РО на 5 и 6 блок”

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от ПВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обема на дейностите -съгласно Количествена сметка и Чертеж 08.30.РО.ХА.РПР.2540.00.00;
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Количествена сметка и Чертеж 08.30.РО.ХА.РПР.2540.00.00;
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В работни дни (след даване фронт за работа)
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	Критерии за оценка на офертите:	Икономически най- изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznprr.org">www.kznprr.org</a> <i>Актуално</i> <u>Обществени поръчки/</u>
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>4. Референции;</li> <li>5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакт;</li> <li>6. Работна програма за изпълнение на дейностите</li> <li>7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Валидност на офертата;</li> <li>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели;</li> <li>11. Обща цена без ДДС и</li> <li>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</li> </ol>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  Централно Деловодство <b>в запечатан плик с надпис</b>  "За конкурс по оферти №15892 с предмет: "Ремонтни работи по долни опорни блокове/утки/ в РО на 5 и 6 блок" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>

13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до <b>16:00 ч.</b> на <b>10.04.2009г.</b>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Людмила Митова Специалист "Договори" тел: +359 973 7 65 93 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <a href="mailto:lamitova@npp.bg">lamitova@npp.bg</a>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**Георги Кирков**

**Директор Дирекция „Финанси и бюджет“**



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,



ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО 2

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ОТНОСНО: Ремонтни работи по долни опорни блокове (утки) в РО на 5 и 6 блок

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Монтаж и демонтаж на работно скеле при h=4м'	м3	360
2	Ревизия на "утки" в обем: отваряне капака, демонтаж опорен блок, източване и почистване масло и смазка, ревизия и ремонт, монтаж опорен блок, преуплътняване с маслостойчива гума и силикон, затваряне капака, почистване на всички запапани тръбопроводи и съоръжения в района на ремонтирания долен опорен блок.	бр	13
3	Ревизия на "утки" в обем: отваряне капака, демонтаж опорен блок, източване и почистване масло и смазка, ревизия и ремонт, монтаж опорен блок, извършване на изпитания за подобряване уплътнението на капака и винтовете по приложен чертеж, преуплътняване с маслостойчива гума и силикон, затваряне капака, почистване на всички запапани тръбопроводи и съоръжения в района на ремонтирания долен опорен блок.	бр	10
4	Също, но в резервоари 5,6ТХ10В01	бр	6
5	Дрениране ръчно на обезсолена вода в резервоари 5,6ТХ10,20,30В01	м3	18
6	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле при h=5.5 м' в затворен резервоар	м2	932
7	Пренос на стр. материали на 50 м' хор. разстояние и по стълбище до к.6,60	t	24


ПРИЛОЖЕНИЕ: Чертеж 08.30.РО.ХА.РПР.2540.00.00

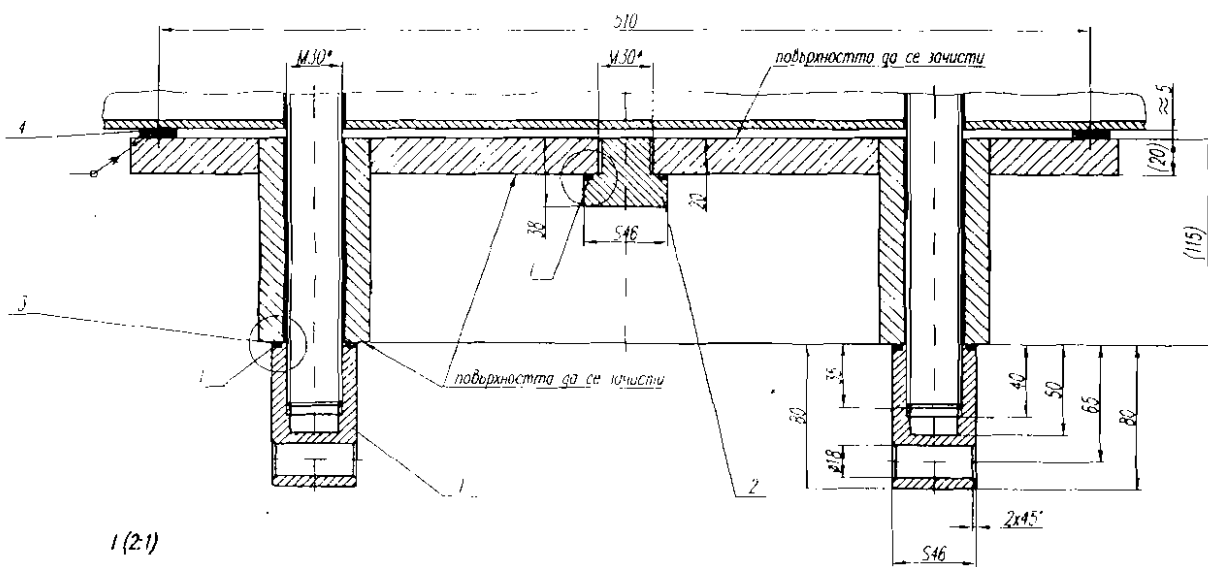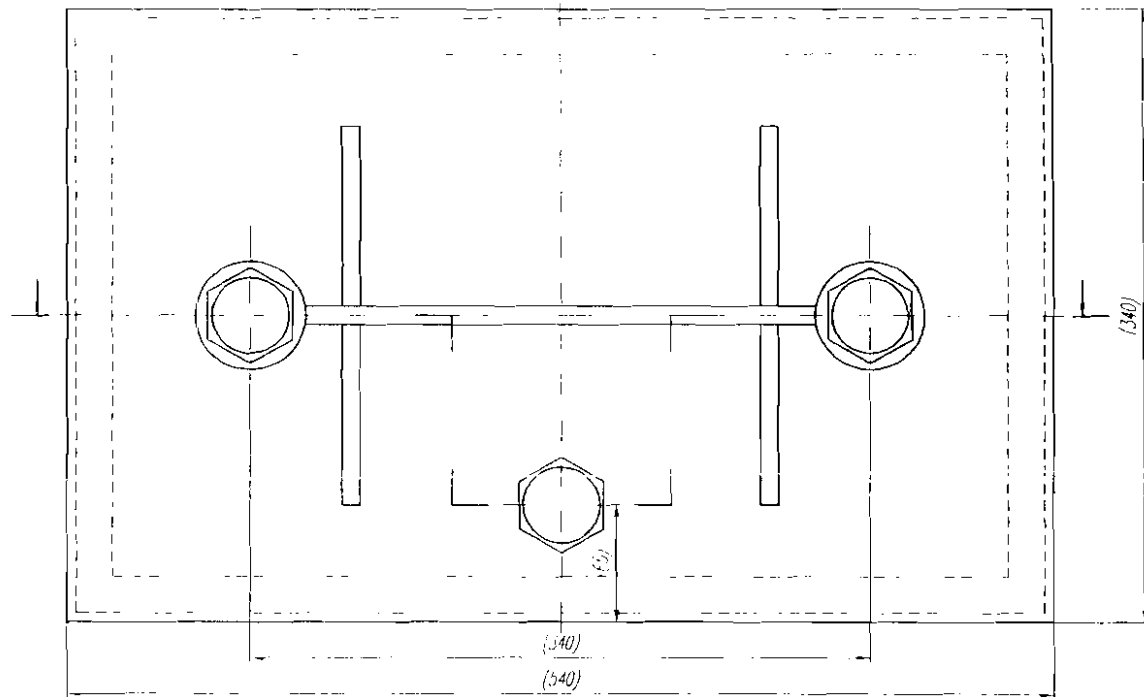

1 (2:1)



поз 3 (1:1)



поз 4 (1:1)



1 Детайл поз 3 и 4 - материал - сума маслостичови  
 2 Детайл поз 4 да се уточни след представено мащаб  
 3\* Размерите да се уточнят на място  
 4 Непосочените гранични отклонения на размерите 1 14 БДС 14999-80

4		Уплътнение L=1700	1	сма маслостичови	Без 4-ж
3		Уплътнение	3	сма маслостичови	Виж тух
2		Болт специален	1	по БДС 5785-85	Без 4-ж
1		Гайка специална	2	по БДС 5785-85	Без 4-ж
Поз	Означение	Наименование	Кол	Материал	Забел
		Мащаб 1:2	Маса		
		Лист			
Реконструкция на уплътнението на капците на долните опорни блокове (УКМ) на напрегателните според на защитния цилиндър - 3,6 енергоблок					
Име	Опис	Писане	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАП	
Нар.	Виселев	С	08.08		
Прод.	Крешнев	С	08.08		
				08.30.РД.ХА.РПР.2540.00.00	