
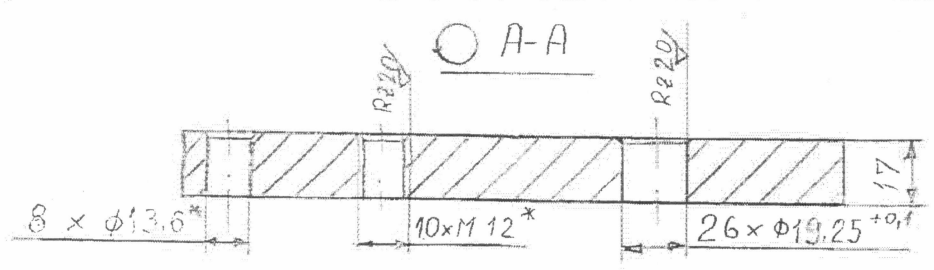


Rz 80 / ✓

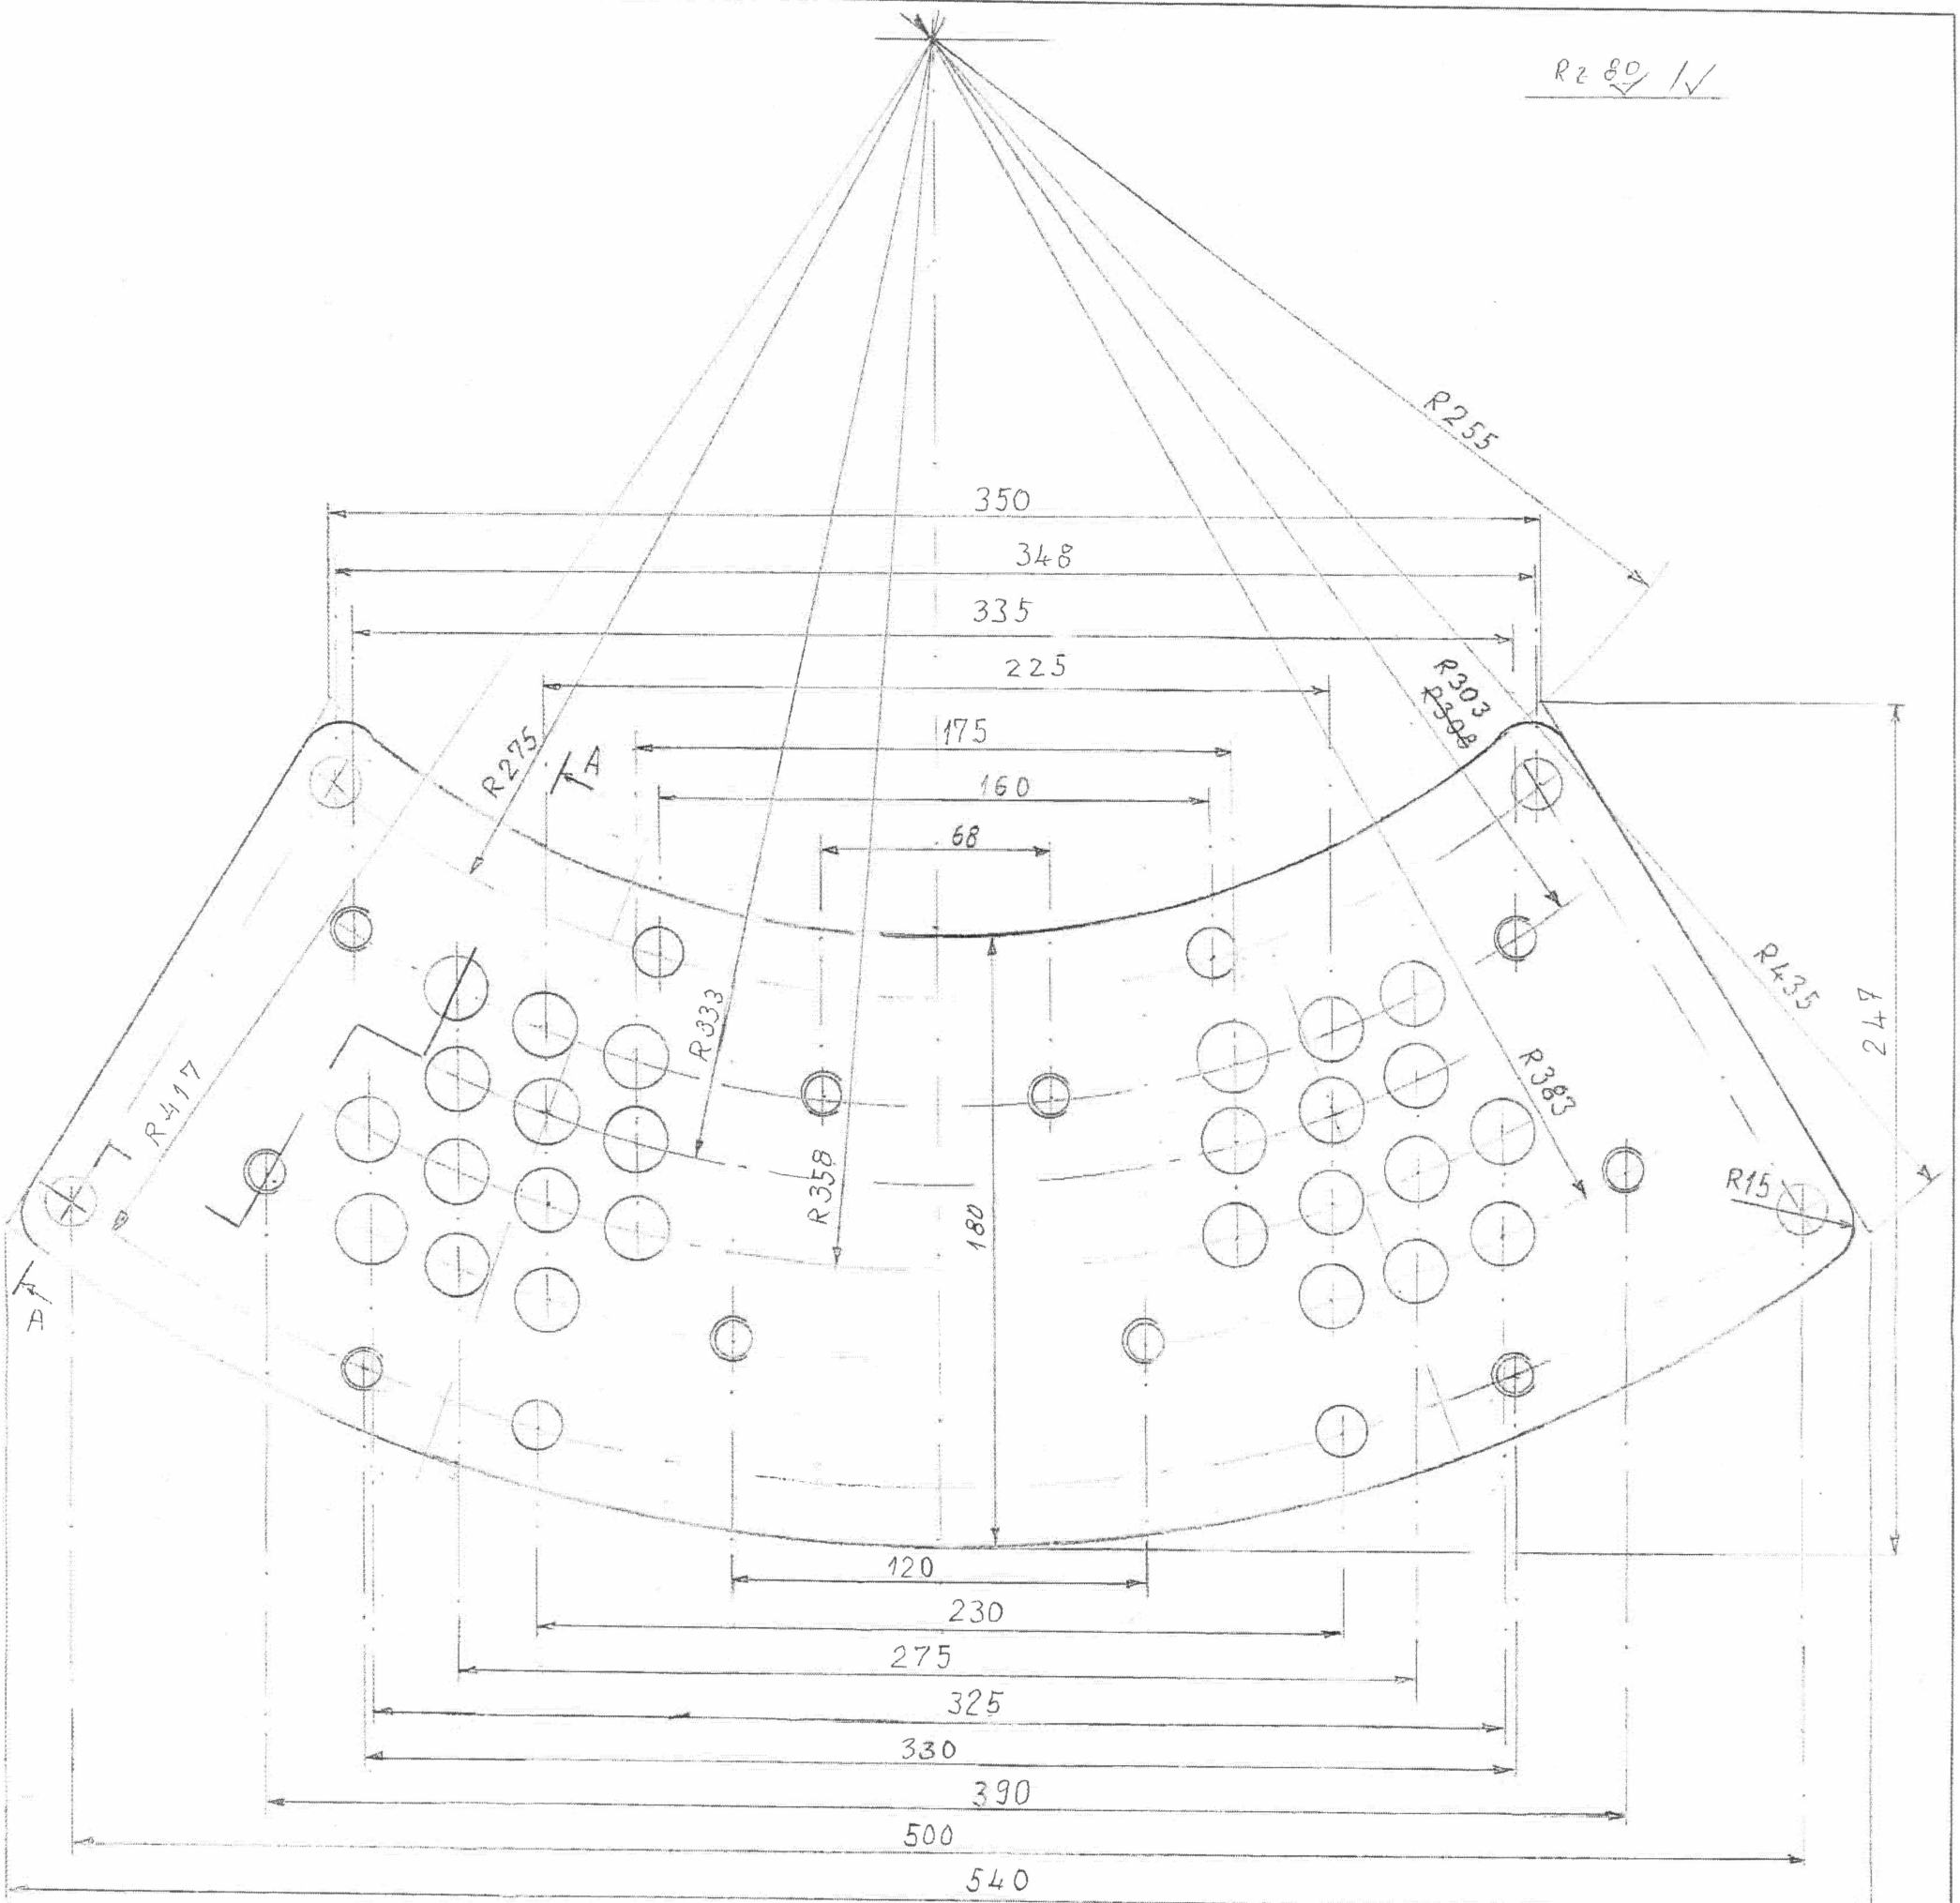

Забел: Отворите $\phi 13,6^*$ и $M12^*$ се пробиват при монтажа, след снемане на съответните присъединителни размери от корпуса

Съгласувал:
Гл. м-к "ОИ к-р" /Б. Чорбаджиев/
Съгласувал:
Р-л гр. "ТВ" /Ст. Стефанов/

				Мащаб	Маса	 $\delta=20$; Бронз-Сн2и38S1 (Сн2и 40; 1062-1; 1090-1)
				1:2		
				Лист	Тръбна дъска за охладител ГМ на помпи 5QF11,21,31D01,02	
Изм	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		23.35.ТО.QF.РПР.5776.02.00.01
Черт	Димитър Стоянов		12.22			