

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 55570

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за **„Доставка на 3 броя резервни опорни изолатори”**.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 21.02.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 28.02.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 49, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)


Провеждане на пазарни консултации за:

"Доставка на 3бр. резервни опорни изолатори, тип: за ЗНР 400KV - 9,10GC00J02"

№	Наименование	Технически характеристики/данни съгласно маркировката:	Мер. Ед.	Ко-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	Опорен изолатор	C8-1675/II 8kN (1214.3-6026.15)	бр.	3	Опорният изолатор е елемент от земен ножов разединител 400kV, тип: H BF8-420+AE BF4, производство на фирма RUHRTAL – Hochspannungsgerate GmbH & Co. OHG, Germany	Материал: гланциран порцелан



Фиг.1 Маркировка на опорния изолатор

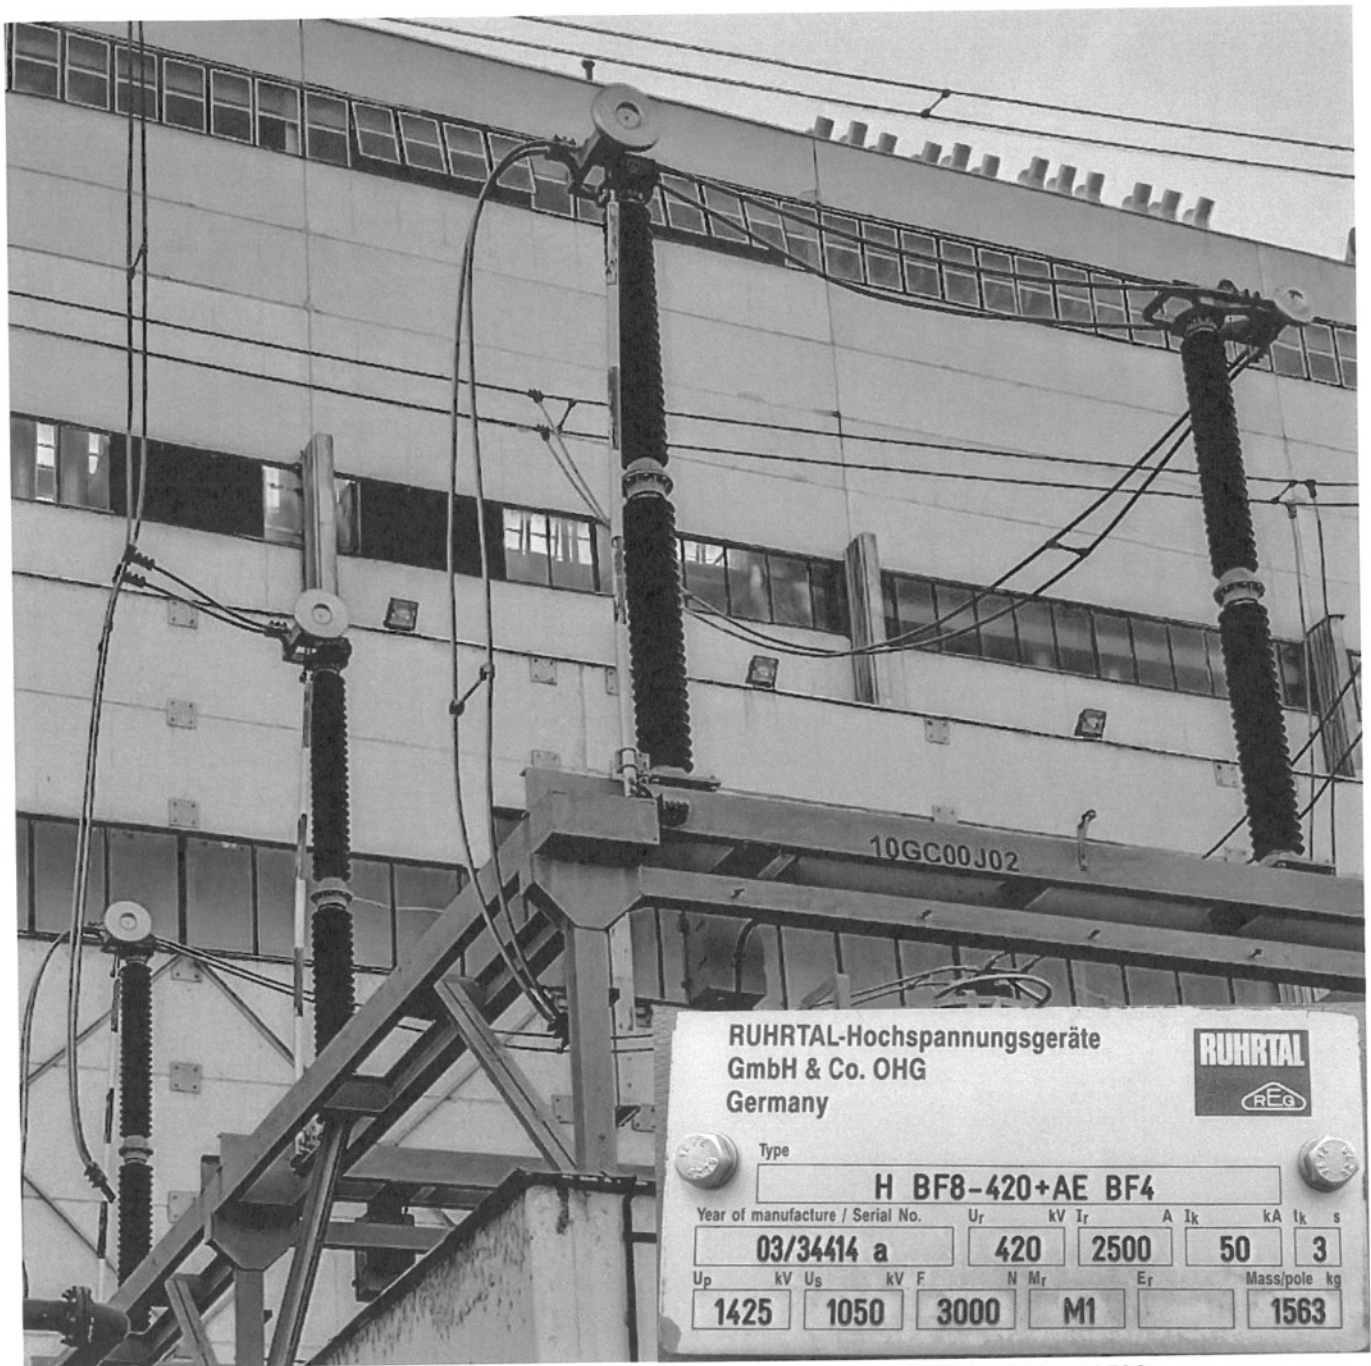

Фиг.2. Външен вид на земен ножов разединител 400kV 10GC00J02,
тип: H BF8-420+AE BF4, RUHRTAL – Hochspannungsgerate GmbH & Co. OHG, Germany