

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 55875

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за **„Доставка и изработка на пълен функционален заместител на подвижни захранващи модули за щит за постоянен ток тип Sivacon 8PV”**.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 03.04.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 10.04.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 49, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:


1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на пазарна консултация, за “Изработка и доставка на пълен функционален заместител на подвижни захранващи модули, за щит за постоянен ток тип Sivacon 8PV”

Приложение №1

№	Технически характеристики на съществуващите захранващи модули	Мярка/мерна единица	Количество	5,6 ЦПТ, тун/зав. №
1	Модул подвижен захранващ за КРУ SIVACON 8PV; MP5487/20*B-KCE1501*11, тип: 100 А, размер на модула 1М.	бр.	1	Sivacon 8PV/ MP5487/30/5EE10 MP5487/30/5EE20 MP5487/20/5EE30 MP8703/10/6EE10 MP5487/30/6EE20 MP8703/10/6EE30
2	Модул подвижен захранващ за КРУ; SIVACON 8PV; MP5487/20*C-KCE1501*4, тип 400А, размер на модула 3М.	бр.	1	

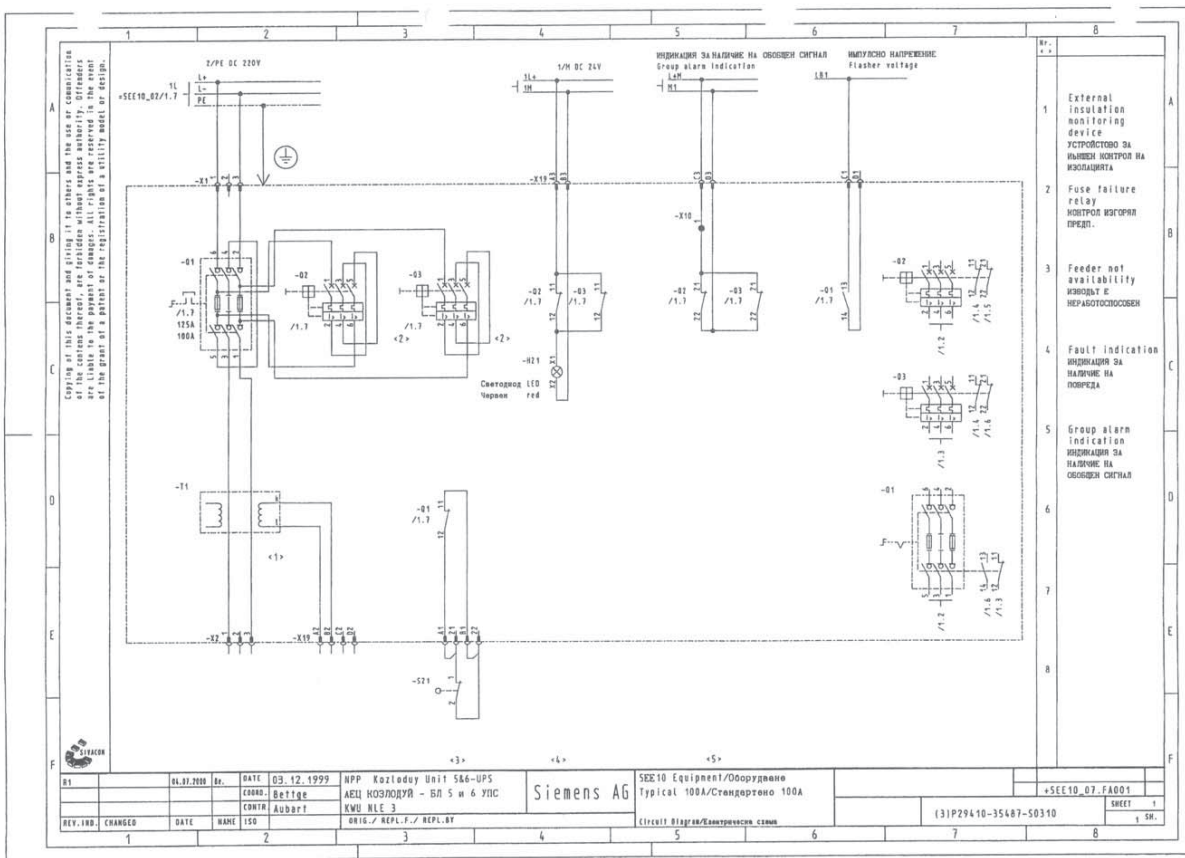

Li-Kz: DL-05

Списък на частите на 100A
HAGC02

Кол.	MRPD	код на поръчката	описание	означ. на устр.	място на инсталиране
1	3KX3527-3AA		Предпазен капак 3KL52, -53		
1	3KL5230-1AB00		Разединител с предпазители 125A	-Q1	
1	3SB1400-0A		Контактен блок 1НО+1НЗ, 3KL5.	-Q1.2	
2	3NA3830		LVHRC предпазители 100A	-F1, -F3	
1	8UC6210-1BB		Дръжка със защитна плоча за 3KL52, -53, -7033		
2	3VU1300-3MS00		Прекъсвач 0,2A, 2NC за контрол на предпазителя	-Q2,3	
1	3SB3001-6AA20		Червена указателна лампа	-H21	
1	3SB1902-4AJ		LED Лампа 24V DC	-H21	
1	3SB3400-1A		Фасонга за лампа	-H21	
1	3NG1002		LV HRC изолираща връзка, размер 00	-F2	
1	BEN: 911731		Преобразувател за преустройство на кабел W1-S35	-T1	

Списание на частите на 100A HAGC02
 Съдържа 14 бр. страници от които 14 бр. са страници с описание на частите.
 Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на Siemens.

Списъкът на частите на 100A HAGC02
 е изготвен в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на Siemens.
 Списъкът на частите на 100A HAGC02 е изготвен в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на Siemens.

Date	30 06 99	SEE10 Equipment	SIEMENS	Нисковолтажен прекъсвачат	= 100A
Drawn	Aubin	NPP Kozloduy Unit 5&6-UPS		SIVACON	+
Appr	Bergmayer	KWU NLE3			
Rev	Remarks	Date	Name	Drawn/Repr. I/Repr. by	Списък на частите
					(3) P29410-35487 -T0102
					Sh No 12
					16 Sm

Li-Kz: DL-05

Списък на частите на 400A
HAGC02

Кол.	MRPD	код на поръчката	описание	означ. на устр.	място на инсталиране
1	3KL6130-1AB0		Разединител с предпазители 630A	-Q1	
1	3KX3612-1A		Контактен блок 1НО+1НЗ, 3KL61	-Q1.2	
2	3NA3360		LVHRC предпазители 400A	-F1, -F3	
1	8UC6410-1BB		Дръжка със защитна плоча за 3KL61, -7042, 7048		
1	8UC9253		Адаптор за свързване с врата		
1	SBL485-9164.0		Принадлежности за прекъсвачи 3KL61/ 500V		
1	3SB1902-4AJ		LED Лампа 24V DC	-H21	
1	3SB3001-6AA20		Червена указателна лампа	-H21	
1	3SB3400-1A		Фасонга за лампа	-H21	
2	3VU1300-3MS00		Прекъсвач 0,2A, 2H3 за контрол на предпазител	-Q2,3	
1	3NG1402		LV HRC изолираща връзка, размер 3 с изолирана пристигаща скоба	-F2	
1	BEN: 911732		Преобразувател за преустройство на кабел W2-S70	-T1	

За да се избегне повреда на оборудването, не трябва да се използват инструменти с остри върхове за монтаж на кабелите. Преди монтажа трябва да се провери дали кабелите са правилно маркирани и дали са правилно свързани.

Date	20.06.99	5EE10 Equipment	SIEMENS	Нисковолтажен прекъсвачател	= 400A
Drawn	Ausart	NPP Kozloduy Unit 5&6-UPS		SIVACON	*
Appr	Beigmitler	KWUJ NLE3			
Rev	Remarks	Date	Name	Norm	Chip /Real / /Real / by
					Списък на частите
					(3) P29410-35487 -T0102
					Sh № 13
					18 sps