


Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

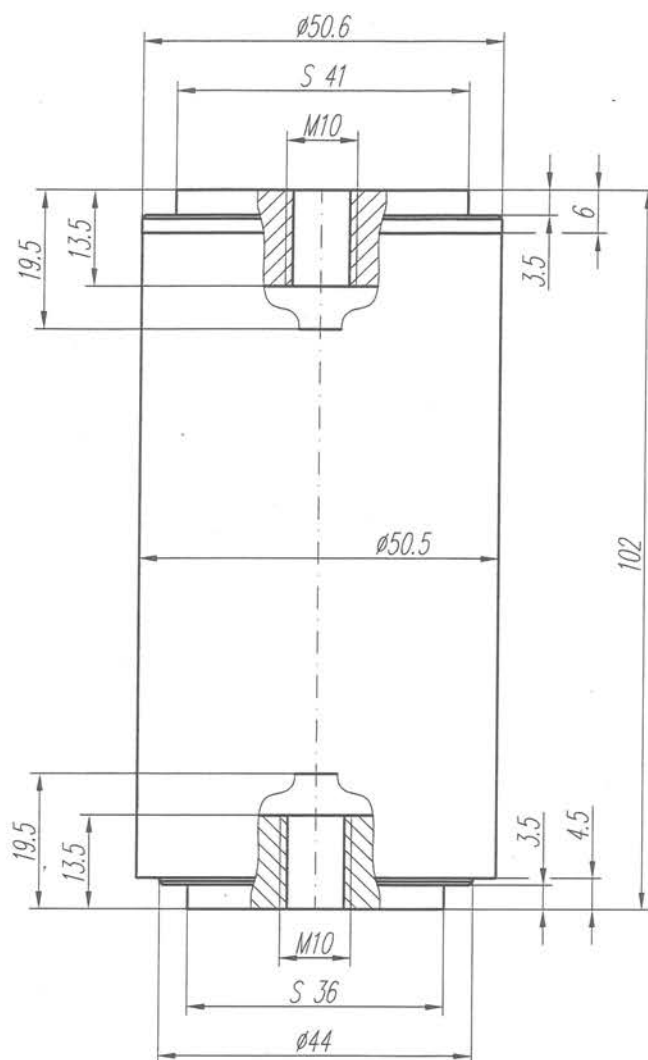

Заличено на  
основание ЗЗЛД

Съгласува

/енергетик ЕО-ЕСО Мирослав Дамяновски/

1. Резбовите съединения да се уточнят съвместно от производител и заявител
2. Технически изисквания – виж чертеж 23.30.ЕО.ГQ.РПР.5633.00.00

				Мащаб 1:1	Маса		
				Лист	Предпазител 1000 V AC / 500 A		
Изм.	Опис	Заличено на основание ЗЗЛД	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		23.30.EO.GQ.PPR.5633.00.30	
Разр.	Васил Василе		07.23				
Пров.	Васко Цветков		07.23				
Норм.							

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко ползване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.