Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика

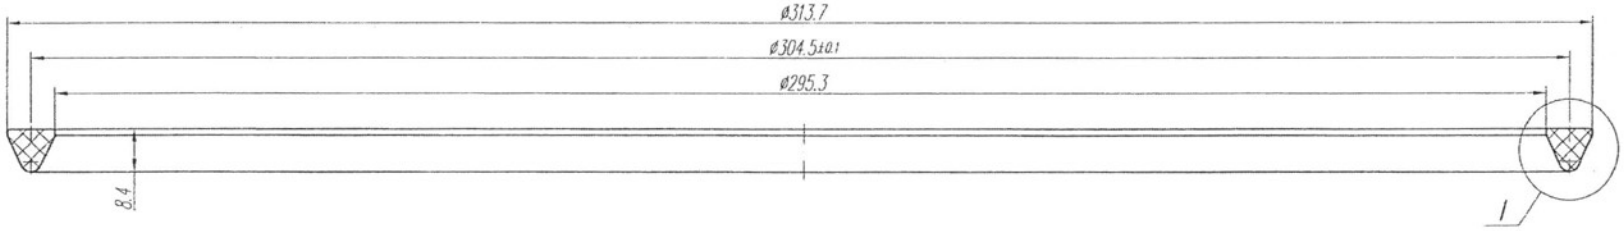

Място на монтаж на
Маншон I и Маншон II

(2.5:1)

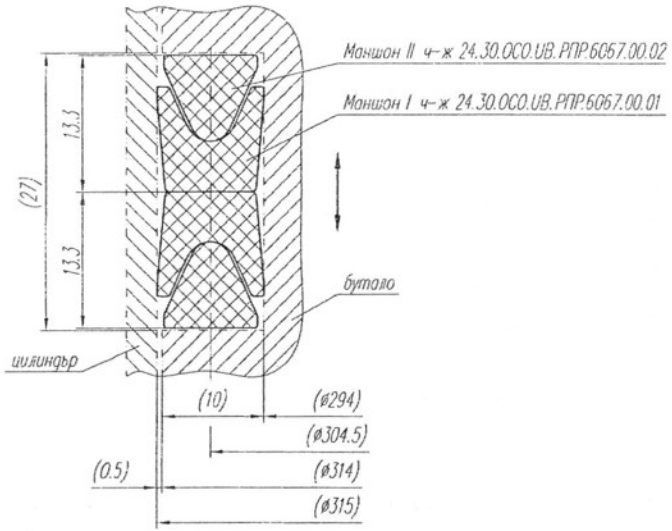

I (2.5:1)

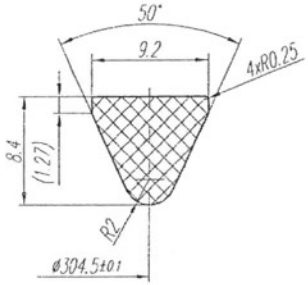

1. Твърдост по Шор – 75±2
2. Работна среда – въздух
3. Работно налягане – 0.45 МРа
4. Работна температура – 30°С
5. Не се допускат повърхностни дефекти – пори, нацепвания и др.
7. Да се изработи в пресформа с грапавост Ra 0.32
6*. Материала да се уточни от заявителя и производителя

Съгласувал механик ХО Мартин Димитров							Съгласувал	Съгласувал
Неозначените отклонения от формата						Формат	Неозначените допуски на линейни и ъглови размери ISO 2768-m БДС EN 22768-1:2002.	Материал* гума маслоустойчива NBR (GS 033/1)
	<10	>10<30	>30<100	>100<300	>300<1000	А3		
▱	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6			
⊥	0.4			0.6	0.8	Дата 10.25	Наименование	
⌯	0.6				0.8		Маншон II за пневмопривод на вентил Dy150 гумиран	24.30.0СО.UB.РПР.6067.00.02
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД			Разр./Изм. Васил Василев					Редакция 0 / Мащаб 1:1 / Маса / Лист
			Проверил Боян Маринов					
			Проверил					