



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Проектиране на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадни води от
ПОК ”Леденика” на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД в природен парк ”Врачански балкан”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: От къде може да се сдобием с приложенията към Техническо Задание № 13.ДСД.ТЗ.399 ?

ОТГОВОР 1: Виж приложените документи към настоящите разяснения.

Идентификационен код	№ 13710063	2011	30606	1	Огоста и западно от Огоста
----------------------	------------	------	-------	---	----------------------------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

№ 13710063 /27.07.2011 г.

На основание на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б"; чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 1 от Закона за водите, Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.) и въз основа на:

1. Заявление с вх. №ПВЗ-00008/27.01.2011 г., подадено от г-н Костадин Димитров – Изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй, за издаване на разрешително за ползване на воден обект сухо дере за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект – Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) "Леденика", общ. Враца, обл. Враца.

2. Изискано с писмо с изх. №ПВЗ-00008/10.03.2011 г. становище от Директора на Дирекция „ПД“ в МОСВ – София съгласно изискванията на действащия към 10.03.2011 г. чл. 61а от Закона за водите.

3. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите, одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително и чл. 14, ал. 1 и ал. 4 от действащата към 10.03.2011 г. Наредба №10/03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 66/2001 г.).

4. Изпратено писмо с изх. №ПВЗ-00008/17.03.2011 г. до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за уведомяване за отстраняване на несъответствията в подаденото заявление и приложената документация.

5. Представено становище от Министъра на околната среда и водите с вх. №ПВЗ-00008/29.03.2011 г.

6. Писмо с вх. №ПВЗ-00008/25.05.2011 г. от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с което са отстранени несъответствията в подаденото заявление и приложената документация.

7. Извършена на 17.06.2011 г. преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, с която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително.

8. Изготвено съобщение по чл. 62а от Закона за водите и изпратено с изх. №ПВЗ-00008/17.06.2011 г. на кмета на Община Враца.



9. В 14-дневния срок на публичното обявление, съгласно чл. 64, ал. 1 не са постъпили писмени възражения или предложения, при които да бъде издадено настоящето разрешително с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

издавам настоящето разрешително за ползване на воден обект: *сухо дере*, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: *“Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) “Леденика”, общ. Враца, обл. Враца”* на *“АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй*.

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА	
Трите имена на титуляра (за физически лица) Фирма (за юридически лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон)	“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Постоянен адрес на титуляра (за физически лица) Седалище (за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон)	Област Враца, Община Козлодуй, 3321 гр. Козлодуй
Единен граждански номер (ЕГН) (за физически лица) Единен идентификационен код (ЕИК) (за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон)	106513772
Адрес за кореспонденция	Обл. Враца, Общ. Козлодуй, 3321 гр. Козлодуй
Телефон	0973 / 72-020
Факс	0973 / 80 591
Електронен адрес (при наличие на такъв)	aeckz@npp.cit.bg, info@kznpp.org

ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ	
Трите имена на титуляра (за физически лица) Фирма (за юридически лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон)	“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Постоянен адрес на титуляра (за физически лица) Седалище (за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон)	Област Враца, Община Козлодуй, 3321 гр. Козлодуй
Единен граждански номер (ЕГН) (за физически лица) Единен идентификационен код (ЕИК) (за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон)	106513772
Адрес за кореспонденция	Обл. Враца, Общ. Козлодуй, 3321 гр. Козлодуй
Телефон	0973 / 72 020
Факс	0973 / 80 591
Електронен адрес (при наличие на такъв)	aeckz@npp.cit.bg, info@kznpp.org



ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) "Леденика"	
Местоположение	Адрес на обекта	Модулно пречиствателно съоръжение в имот №006023 в землището на с. Згориград, Община Враца, Област Враца
	ЕКАТТЕ	30606

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Огоста и западно от Огоста
Воден обект	Сухо дере, (II категория водоприемник)
Водно тяло	BG10G600R006
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) "Леденика".
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на поток от битово-фекални отпадъчни води в място/точка на заустване с географски координати: СШ 43° 10' 31.6" и ИД 23° 28' 30.9" Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 9 000 m³/год.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 (за заустване №1/поток №1) – на изход на отвеждания колектор за битово-фекални отпадъчни води, непосредствено преди заустване във водоприемника в точка с географски координати: СШ 43° 10' 31.6" и ИД 23° 28' 30.9"

ДРУГИ ДАННИ		
Данни за водоснабдяване на обекта	Данни от разрешителното за водоземане:	Водоземане от подземен водоизточник: Не се водозема от подземен водоизточник.
		Водоземане от повърхностен водоизточник: Не се водозема от повърхностен водоизточник.
	Договор за предоставена водна услуга:	Договор с "В и К" ООД, гр. Враца № 880034 / 12.05.2011 г.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ				
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробоземане	Вид на пробата

Заустване №1 / Поток №1 - поток от битово-фекални отпадъчни води	$Q_{\text{средно ден.}} (M^3/\text{ден})$	25		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	$Q_{\text{макс. час}} (M^3/\text{час})$	2			
	$Q_{\text{год.}} (M^3/\text{год})$	9 000			
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		два пъти годишно	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		два пъти годишно	Еднократна
	БПК ₅	15		два пъти годишно	Съставна средноденонощна
	ХПК (бихроматна)	70		два пъти годишно	Съставна средноденонощна
Екстрахируеми вещества (с тетрахлорметан)	3		два пъти годишно	Еднократна	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	Три месеца от началото на действие на разрешителното.				
Срок на действие на разрешителното	Начален срок: 27.07.2011 г. Краен срок: 27.07.2021 г.				
Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води	<ol style="list-style-type: none"> 1. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет. 2. Размера на таксата се изчислява годишно въз основа на стойностите, получени от извършен собствен мониторинг на количеството на заустваните отпадъчни води и на концентрацията на характерните замърсители в отпадъчните води, за които в настоящото разрешително са определени индивидуални емисионни ограничения. 3. Ежегодно до 31 януари на следващата година "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. 4. При не представяне на данните по т. 2 в задължителния срок по т. 3 или представяне на непълни данни, включително поради липса на монтирано измервателно устройство или ползване на несертифицирано измервателно устройство, или поради неизвършван собствен мониторинг, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползват данните от настоящото разрешително по отношение на максималното разрешеното за заустване количество отпадъчни води и стойностите на индивидуалните емисионни ограничения по съответните показатели. 				

	<p>5. Таксата е годишна и се внася от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>6. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен. Срок: До седем дни след извършване на плащането.</p> <p>7. До монтиране на работещо и отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство, таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното максимален годишен воден обем на заустваните отпадъчни води.</p> <p>8. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p>9. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</p>
--	--

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Дъждовни води при разделна канализационна система	На площадката на Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) "Леденика" няма изградени канализационни колектори за отвеждане на дъждовни води.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	<p>1. Към модулното пречиствателно съоръжение няма аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води.</p> <p>2. При аварийни случаи свързани с площадковата канализация и модулното пречиствателно съоръжение да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.</p>
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвиди начин за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води след модулното пречиствателно съоръжение при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани пречистени отпадъчни води. Да се монтира

	<p>необходимото измервателно устройство. В седем дневен срок от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: 01.03.2012 г.</p> <p>2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури постоянен достъп на контролните органи до него.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>3. Да се извършва собствен мониторинг на потока от битово-фекални отпадъчни води по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения (емисионни норми) показатели. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Враца във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и РИОСВ гр. Враца, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, вкл. резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.</p>
<p>Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води</p>	<p>Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от модулното пречиствателно съоръжение да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.</p>
<p>Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците</p>	<p>Около складове за химически вещества и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към</p>

	водоприемника при евентуални аварии. Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	
Други условия съобразно спецификата на обекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. В 30-дневен срок от получаване на разрешителното да се представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен информация за препаратите използвани за дезинфекция на водата за басейна. 2. В 30-дневен срок от получаване на разрешителното да се представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен информация за вида на филтрите към басейна, начина на промиването им, използват ли се коагуланти или други химически вещества при промиването и какви са те. 3. В 30-дневен срок от получаване на разрешителното да се представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен План за действие при аварийни ситуации по площадковата канализационна мрежа и модулното пречиствателно съоръжение, възникнали на територията на ПОК "Леденика".
Други условия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл.126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите. 2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 и чл. 78а от Закона за водите. 3. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му. 4. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите. 5. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	При промяна на собствеността и/или ползването на обекта, от чиято дейност се формират отпадъчните води, лицето, придобило правото на собственост и/или ползване върху обекта, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително.
Условия за контрол и контролиращ орган	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контролиращи органи: <ol style="list-style-type: none"> а) РИОСВ гр. Враца съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите. б) Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен: <p>➤ съгласно чл. 155, ал. 1, точка 4, буква "в" във връзка с</p>

	<p>чл. 174, ал. 3 и ал. 5; чл. 175, ал. 3 от Закона за водите;</p> <p>➤ съгласно чл. 155, ал. 1, точки 6 и 16 във връзка с чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" и ал. 5, т. 1; чл. 194б, ал. 3, ал. 4 и ал. 5; чл. 195а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.</p> <p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до площадковата канализационна мрежа, съоръженията по мрежата и/или модулното пречиствателно съоръжение с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
--	---

Настоящото Разрешително може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Длъжностно лице:

Разрешително за ползване на воден обект № 137/0063/27.07.2011г.

С К И Ц А

№ K02392/05.07.2010 г. *Актуализация!*
и 1.2000

на имот с номер 006023 в землището на с.ЗГОРИГРАД с ЕКАТТЕ 30606, общ.ВРАЦА.

Имотът е собственост на:

1. "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, Рег. номер 106513772, гр.КОЗЛОДУЙ.

Документ: Нотариален акт имот по давност № 157 от 03.10.2001 г., том VII, рег. 4293, дело 1680

Площ на имота: 12.976 дка. Начин на трайно ползване: Почивен дом

Вид собственост: Държавна частна

Категория на земята при неполивни условия: Осня

Имотът се намира в местността "ЦЪРКВИЩЕ" при граници и съседи:


№ 006024, Ливада	на	ВАСИКА СТЕФАНОВА РЕВАЛСКА
№ 122016, Дървопронзв.пл.	на	ИЗГ-ДА/ДАС
№ 006048, Ливада	насл. на	ТОДОР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
№ 006049, Ливада	насл. на	СИМО ДАНЧЕВ ИВАНОВ
№ 006035, Ливада	насл. на	ТОДОР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
№ 000005, Път IV кл.	на	ОБЩИНА ВРАЦА
№ 006032, Др. селскост.т.	на	ОБЩИНА ВРАЦА
№ 006036, Ливада	на	ЦЕКО СТЕФАНОВ ВЪКОВ
№ 006037, Ливада	насл. на	БОРИС МАРИНОВ ВЪКОВ

Върху имота има следните ограничения:

11 Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

(EXIT)

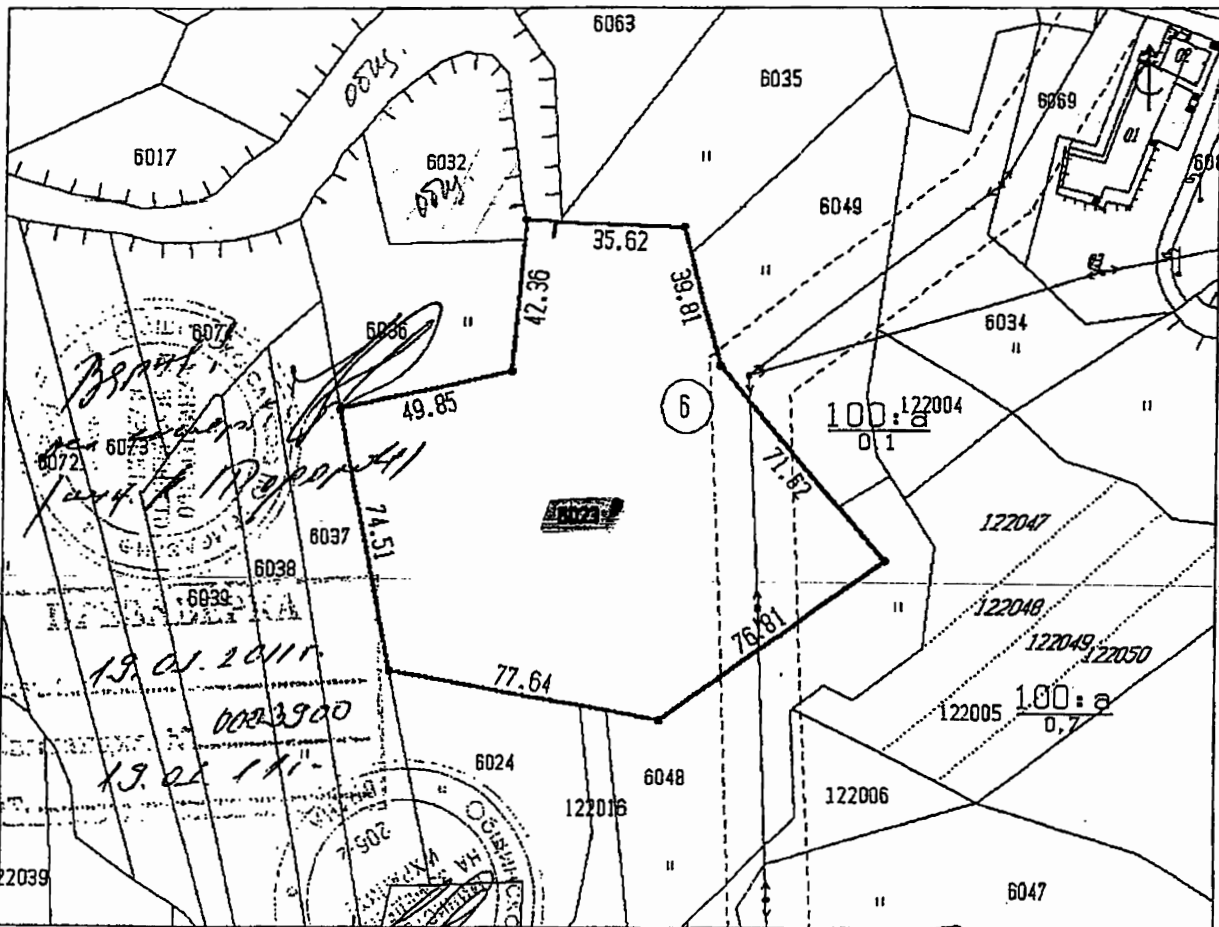

Скицата съдържа 1 стр. и има срок на валидност 12 месеца.

Изработил: *[Signature]* НЕЛИ БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА

линейен експерт

Дата: . . . 20 . . . г. Заверил: *[Signature]* ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА

Печат: / ЗАМ. НАЧАЛНИК на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

КАРТА

на района около ПОК "ЛЕДЕНИКА"

М 1:5000

43 10 31 6 28 28 30 31

