

ДОГОВОР

№ 170 000033



Днес, 07. 05 2014 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №137/09.01.2014 г. на Иван Киров Генев - Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“ЕЛИНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Варна, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148102813, представлявано от Светлана Ангелова Иванова – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията от Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка на електроматериали**” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши поетапна доставка на електроматериали, наричани за краткост в Договора “стока”. Предметът обхваща следната Обособена позиция:

ПОЗИЦИЯ №1 – ПРЕКЪСВАЧИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ, КОНТАКТОРИ, ПУСКАТЕЛИ И ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана по вид, номенклатура, технически данни, количество и единични цени в Приложение № 2 – Техническа спецификация №14.АЕЦ.ТСП.082 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоката по настоящия договор е в размер на **12 156.78 лева** (дванадесет хиляди сто петдесет и шест лв. и 78 ст.) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: ”Юробанк И Еф Джи България” АД

IBAN: BG36BPBI79451062433501

BIC: BPBIBGSF

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставките на стоката предмет на настоящия договор ще бъдат извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, поетапно в срок посочен в Приложение № 2 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на получаване на писмената заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявката по договора, при което стойността и ще остане непроменена.

3.3. Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемо - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс: 0973/7 20 47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

Приемо-предавателен протокол

Декларация за съответствие

Декларация за произход

Условия за съхранение

Гаранционна карта/паспорт

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде доставена с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок, в рамките на 1 (една) година, считано от датата на доставка.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 10 (десет) работни дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 10 (десет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация №14.АЕЦ.ТСП.082 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (в частта за обособена позиция № 1);

Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е: Иво Йоцов – Ръководител група “ПЕМС” У-е “ОДО”, тел.: 0973/73685.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е: Светлана Ангелова Иванова, тел.: 052/603 204.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ЕЛИНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Варна

ул. “Никола Кънев” № 32

тел/факс: 052/603 204; 052/603 243

e-mail: office@elinseng.com

ЕИК 148102813

ИН по ЗДДС BG 148102813



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

e-mail: commercial@npp.bg

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Съгласували:

Директор “Производство”:
16.04. 2014 г. /Д.М. Едрев/

Директор “И и Ф”:
16.04. 2014 г. /С. Пенкова/

Р-л У-е “Правно”:
15.04. 2014 г. /Ил. Карамфилова/

Р-л У-е “Търговско”:
14.04. 2014 г. /Кр. Каменова/

Р-л група “ПЕМС”, У-е “ОДО”:
11.04. 2014 г. /Иво Йоцов/

Ст. юриконсулт, У-е “П”:
11.07. 2014 г. /П. Илиева/

Н-к отдел “ОП”:
10.04 2014 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОП”:
10.04. 2014 г. /П. Хайдатов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	10

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно

ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция по радиационна защита на V и VI блок”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИР3.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ЕЛИНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
гр. Варна
ул. “Никола Кънев” № 32
тел/факс: 052/603 204; 052/603 243
e-mail: office@elinseng.com
ЕИК 148102813
ИН по ЗДДС BG 148102813

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
СВЕТЛАНА ИВАНОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
e-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛ ПИРЕКУТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”

УТВЪРЖАВАНЕ
ТАЙНА

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО

Подразделение:

..... 18.02. 2014 г. / Е. Едрев /

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 14. АЕК. ТСП. 082**за доставка на електрически материали****1. Описание на доставката****1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Електрическите материали са необходими за извършване на ремонтни дейности по електрическите и осветителни инсталации. Те са групирани в 2 обособени позиции според спецификата им:

- Обособена позиция №1 – Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели;

- Обособена позиция №2 – Предпазители, щепсели, фасунги, глави кабелни, кабелни обувки и клеми;

1.2. Обхват на доставката

Доставката ще бъде изпълнена в номенклатура, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация –табличен вид) към настоящата техническа спецификация.

Доставките се извършват след подадена заявка.

Срокът за изпълнение е 12 месеца от датата на сключване на Договора.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти**към доставката**

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Класификация на оборудването**

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

А

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените резервни консумативи да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към гаранционния срок

Гаранционен срок за обособена позиция №1 – минимум 12 месеца от датата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Електрическите материали да бъдат да бъдат подходящо опаковани. Опаковката да предпазва при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Входящ контрол

Доставените електрическите материали да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Условия за съхранение;

- Гаранционна карта/паспорт – за обособена позиция №1/където е приложимо/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ _____ / _____

за доставка на електрически материали

Обособена позиция №1 – Прекъсвачи, превключватели, контактори, пускатели и изключватели						
№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марк ва/мер на един ица	Коли чество о	Стандарт нормативен документ каталожен номер и др. Др. изисквания
1.	101614	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполосен ~500V; =220V; Iном=100А; Ith=100А; Im= 10Ith; 2 превключващи помощни контакта, с размери 110x112x118 мм, монтаж на DIN шина	бр	10	
2.	32330	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен ; ~500V; Iном.=63А; Ith =55-72А; Im = 10 Iном; електромагнитен нерегулируем; размери:112мм x 115мм	бр	20	
3.	85535	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполосен, електромагнитен нерегулируем, Un=500V AC/220V DC, Iном =100А; настройка на термичния изключвател: Ith 20°C=45-55А, Ith 45°C =40-50А;размери:112 мм x 115 мм	бр	15	
4.	85761	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполосен Un=380V;In=25А;3P;крива на изключване-С;изключваща възможност-6кА;	бр	37	
5.	85762	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполосен Un=380V;In=32А;крива на изключване-С;изключваща възможност-6кА	бр	2	
6.	85771	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополосен; Un=220V; In=63А; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	бр	50	
7.	85778	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополосен, Un=220V; In=10А; крива на изключване - С; изключваща възможност - 6кА	бр	20	

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

8

8.	85780	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополюсен $U_n=220V$; $I_n=16A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	110	
9.	85781	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=6A$; брой полюси - 3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	15	
10.	85783	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=10A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	20	
11.	85785	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполюсен; $U_n=380V$; $I_n=16A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	20	
12.	85788	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=25A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	110	
13.	85789	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=32A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	100	
14.	85793	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=40A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	30	
15.	85794	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, $U_n=220V$; $I_n=50A$; крива на изключване - C; изключваща възможност - 6kA	бр	20	
16.	97738	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 4P; $U_n=400V$; $I_n=63A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
17.	97847	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита 4P; $U_n=400V$; $I_n=40A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
18.	97848	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита клас AC; 2P; $U_n=250V$; $I_n=16A$; ток на утечка-30mA	бр	2	
19.	99551	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 2P; $U_n=230V$; $I_n=40A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
20.	99552	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 2P; $U_n=230V$; $I_n=63A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
21.	99555	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; клас AC; 2P; $I_n=16A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
22.	99556	Прекъсвач	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; клас AC; 4P; $I_n=16A$; чувствителност = 30mA	бр	2	
23.	102612	Включвател	Включвател лостов дистанционен с дългогасителна камера ВЛДК-630 $I_n=630A$ $U_n=380V$, с размери в/ш/д 240/218/360мм	бр	2	
24.	102613	Включвател	Включвател лостов дистанционен с дългогасителна камера ВЛДК-1000 $I_n=1000A$ $U_n=380V$, с размери в/ш/д 297/228/444мм	бр	2	

25.	86130	Контактор	Контактор въздушен триполосен; I=10A ; Un=440V ; U6=220 ; 2Hz и 2НО , AC3	бр	20	
26.	86131	Контактор	Контактор въздушен триполосен ;I=10A ; Un=440V ; U6=380 ; 2Hz и 2НО , AC3	бр	20	
27.	113308	Пускател въздушен	Пускател въздушен Un =500V AC;U6об.= 230VAC, 50/60Hz;степен на защита-IP 54;корпус – метален; настройка на термичната защита 1,6 - 2,5А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	10	
28.	113309	Пускател въздушен	Пускател въздушен Un =500V AC;U6об.= 230VAC, 50/60Hz;степен на защита-IP 54;корпус – метален; настройка на термичната защита 4 - 6А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	14	
29.	113311	Пускател въздушен	Пускател въздушен Un =500V AC;U6об.= 230VAC, 50/60Hz;степен на защита-IP 54;корпус – метален; настройка на термичната защита 5,5 - 8А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	5	
30.	113785	Пускател въздушен	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 25А, IP43, в предната част с монтирана ключалка със секретен ключ за оперативно изключване на напрежението; материал на корпуса - пластмаса	бр	25	
31.	85701	Пускател въздушен	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 10А, IP43, размери: дължина - 15см, ширина- 11см, височина- 14см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	
32.	85702	Пускател въздушен	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 13,5см, ширина- 10см, височина- 12см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	
33.	85703	Пускател въздушен	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 16см, ширина- 10см, височина- 14см; материал на корпуса - метал	бр	5	
34.	85768	Пускател въздушен	Пускател въздушен, Un=500V, Убобина=380V/50Hz, In=25А, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25А, Rдоп.= 6,5 - 12,5kW, IP54	бр	4	
35.	85770	Пускател въздушен	Пускател въздушен, Un=500V, Убобина=220V/50Hz, In=25А, обхват на настройка на термичното реле 15 - 25А, Rдоп. = 6,5 - 12,5kW, IP54	бр	4	
36.	85774	Пускател въздушен	Пускател въздушен, Un=500V, Убобина=380V/50Hz, In=40А, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40А Rдоп.=12,5- 20kW, IP54	бр	5	

37.	85782	Пускател въздушен	Пускател въздушен, $U_n=500V$, $U_{бобина}=220V/50Hz$, $I_n=40A$, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40A $R_{доп.}=12,5-20kW$, IP54	бр	9	
38.	32377	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, $I_t=40A$; $I_{max}=14I_t - 45^\circ$; размер: 112мм x 115мм	бр	2	
39.	32378	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, $I_t=50A$; $I_{max}=14I_t - 45^\circ$; размер: 112мм x 115мм	бр	2	
40.	32379	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, триполносен, $I_t=63A$; $I_{max}=14I_t - 45^\circ$	бр	10	
41.	32380	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, $I_t=80A$; $I_{max}=14I_t - 45^\circ$; размер: 112 мм x 115 мм	бр	2	
42.	32381	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, $I_t=100A$; $I_{max}=14I_t - 45^\circ$; размери: 112мм x 115мм	бр	2	
43.	32618	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен $I_{ном}=250A$; $I_{th}=200A$; $I_m=2000A$; 500A AC 220V DC, размери: 225 мм x 140 мм	бр	4	
44.	32619	Прекъсвач	Прекъсвач автоматичен триполносен $\sim 500V$; $=220V$; $I_{ном}=250A$; $I_{th}=250A$; $I_m=2500A$	бр	1	

А

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

"Елинс Инженеринг" ЕООД

с адрес на управление гр.Варна, ул. "Никола Кънев" №32, тел.052/603204, факс.052/603243, БИК №148102813, ИН по ЗДДС № BG148102813

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на електроматериали" за Обособена позиция №: 1

№	ID	Наименование, тип, марка, стандарт и описание на техническите характеристики на предлаганата стока	Един. марка	Кол-во	Срок на доставка след заявка	Гаранционен срок	Производител	Страна на произход на стоката	Забележка / Абривиатура в каталога на Химел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	101614	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HDB2 27 mm, HIMEL, IEC 60947-2, Related Insulation Voltage - 500V; Related Voltage - 230/400V, 50/60 Hz, Breaking capacity - 10kA, Inom=100A; Ith=100A; Im= 10Ith; 2 превключващи помощни контакта, с размери 110x112x118 mm, монтаж на DIN шина	бр	10	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB2H3C1000F
2.	32330	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, Inom=63A; Ith =55-72A; Im= 10In, с размери: 112 mm x 115 mm	бр	20	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM1163M633
3.	85535	Прекъсвач автоматичен триполюсен, електромагнитен нерегулируем, HIMEL, IEC 60947-2, HDB6S, Rated Working Voltage 415V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 800V, Utilization Category: A, Rated Impulse Voltage: 8kV, Ithom =100A; настройка на термичния изключвател: Ith 20°C=45-55A, Ith 45°C =40-50A; размери:112 mm x 115 mm .	бр	15	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM6s100L1003XXXF
4.	85761	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In=25A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	37	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6SN3C25

ТЪРГОВСКА ТАЙНА



5.	85762	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 32A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN3C32
6.	85771	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 63A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	50	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C63
7.	85778	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 10A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	20	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C10
8.	85780	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 16A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	110	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C16
9.	85781	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 6A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	15	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN3C6
10.	85783	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 10A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	20	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN3C10
11.	85785	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 16A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност-бкА	бр	20	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN3C16

12.	85788	бр	110	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C25
		бр	100	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C32
		бр	30	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C40
		бр	20	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6sN1C50
		бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VR4P63AC, HDB6sN3C63
		бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VR4P40SC, HDB6sN3C40

12. Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 25A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-б/ка

13. Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 32A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-б/ка

14. Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 40A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-б/ка

15. Прекъсвач автоматичен еднополюсен, HIMEL, IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, In= 50A; 1P; крива на изключване-C; изключваща възможност-б/ка


16. Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 4P; In=63A; HIMEL, HDB6V Type Residual Current Switch, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC; HIMEL, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, IEC 61008, Certification: KEMA CB; IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE

17. Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 4P; In= 40A; HIMEL, HDB6V Type Residual Current Switch, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC; HIMEL, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, IEC 61008, Certification: KEMA CB; IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE

18.	97848	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VL2P16AC
<p>Прекъсвач с дефектно-токова защита клас АС; 2P; In=16A; HIMEL, HDL6VL Type Electromagnetic RCBO, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC, IEC 61008, Certification: KEMA CB</p>								
19.	99551	бр	2	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VL2P40AC
<p>Прекъсвач с дефектно-токова защита клас АС; 2P; In=40A; HIMEL, HDL6VL Type Electromagnetic RCBO, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC, IEC 61008, Certification: KEMA CB</p>								
20.	99552	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VR2P63AC, HDB6sN1C63
<p>Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 2P; In= 63A; HIMEL, HDB6V Type Residual Current Switch, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC; HIMEL, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, IEC 61008, Certification: KEMA CB; IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE</p>								
21.	99555	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VL2P16SC
<p>Прекъсвач с дефектно-токова защита клас АС; 2P; In=16A; HIMEL, HDL6VL Type Electromagnetic RCBO, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type SC, IEC 61008, Certification: KEMA CB</p>								
22.	99556	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDB6VR4P16AC, HDB6sN3C16
<p>Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 4P; In=16A; HIMEL, HDB6V Type Residual Current Switch, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, Sensitivity 30 mA, Type AC; HIMEL, HDB6S 18mm MCB, Rated Working Voltage 230V/400V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 500V, IEC 61008, Certification: KEMA CB; IEC 60898-1, Certification: KEMA CB CE</p>								
23.	102612	бр	2	14 дни	1 г.	Елмарк	България	ВЛДК - 630
<p>Включвател лостов дистанционен с дъгогасителна камера ВЛДК-630 In=630A UH=380V, с размери в/ш/д 240/218/360мм</p>								
24.	102613	бр	2	14 дни	1 г.	Елмарк	България	ВЛДК - 1000
<p>Включвател лостов дистанционен с дъгогасителна камера ВЛДК-1000 In=1000A UH=380V, с размери в/ш/д 297/228/444мм</p>								



25.	86130	Контактор въздушен триполюсен, HIMEL, HJX2 AC, IEC 60947-4-1, Contactor, 230V, 50Hz/60Hz, Auxiliary Contacts; 1=10A ; Uh=440V ; U6=220 ; 2H3 и 2HO, AC3	бр	20	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HJX21201M5
26.	86131	Контактор въздушен триполюсен, HIMEL, HJX2 AC, IEC 60947-4-1, Contactor, 380V, 50Hz/60Hz, Auxiliary Contacts; 1=10A ; Uh=440V ; U6=220 ; 2H3 и 2HO, AC3	бр	20	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HJX21201Q5
27.	113308	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 0.75kW, Uh =500V AC; U606 = 230VAC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 1,6 -2,5А, темп. на околната среда от -20°С до +40°С; размери: височина 150мм, ширина 88мм, дължина 140мм	бр	10	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS213B2P5N
28.	113309	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 2.2kW, Uh =500V AC; U606.= 230VAC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 4 -6А, темп. на околната среда от -20°С до +40°С; размери: височина 182мм, ширина 120мм; дължина 150мм	бр	14	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS213B06N
29.	113311	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 8kW, Uh =500V AC; U606 = 230VAC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 5,5 -8А, темп. на околната среда от -20°С до +40°С; размери: височина 182мм, ширина 120мм; дължина 150мм	бр	5	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS213B08N
30.	113785	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 15kW, 500V, бобина 220V, токова защита 25 А, IP43, в предната част с монтирана ключалка със секретен ключ за оперативно изключване на напрежението; материал на корпуса - пластмаса,	бр	25	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS213B25M5



31.	85701	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 4 kW, 500V, обобина 220V, токова защита 10А, IP43, размери: дължина - 15см, ширина-11см, височина-14см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS213B10M5
32.	85702	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 7.5 kW, 500V, обобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 13,5см, ширина- Юсм, височина- 12см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS225B18M5
33.	85703	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 7.5 kW, 500V, обобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 16см, ширина- 10см, височина-14см; материал на корпуса - метал	бр	5	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS225B18M5
34.	85768	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 15kW, Uh=500V, Убобина=380V/50Hz, In=25A, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25 А, Рдоп.= 6.5 - 12.5kW, IP54	бр	4	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS225B25Q5
35.	85770	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 15kW, Uh=500V, Убобина=220V/50Hz, In=25A, обхват на настройка на термичното реле 15 - 25 А, Рдоп.= 6.5 - 12.5kW, IP54	бр	4	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS225B25M5
36.	85774	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 22kW, Uh=500V, Убобина=380V/50Hz, In=40А, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40А Рдоп.=12,5- 20kW, IP54	бр	5	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS295B40Q5
37.	85782	Пускател въздушен HIMEL, HDS2 MS, IEC 60947-4, AC contactors type HJX2-09 , TOR type HJRS1D-25, Power of motor - 22kW, Uh=500V, Убобина=220V/50Hz, In=40А, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40А Рдоп.=12,5- 20kW, IP54	бр	9	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDS295B40M5



38.	32377	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключващ, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, It=40A; I _{max} =14It - 45°;размер: 112мм x 115мм	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM163M4030F
39.	32378	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключващ, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, It=50A; I _{max} =14It - 45°;размер: 112мм x 115мм	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM163M5030F
40.	32379	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключващ, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, It=63A; I _{max} =14It - 45°;размер: 112мм x 115мм	бр	10	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM163M6330F
41.	32380	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключващ, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, It=80A; I _{max} =14It - 45°;размер: 112мм x 115мм	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM163M8030F
42.	32381	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключващ, HDM1, HIMEL, IEC 60947-2, Related Working Voltage - 415 V, AC; Insulation Voltage - 800 V, 50/60 Hz, Utilization Category - A, Rated Impulse Voltage - 8kV, It=100A; I _{max} =14It - 45°;размер: 112мм x 115мм	бр	2	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM1100L10030F
43.	32618	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60947-2, HDB6S, Rated Working Voltage 415V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 800V, Utilization Category: A, Rated Impulse Voltage: 8KV, I _{ном} =250A; I _{th} =200A; I _m =2000A; 500A AC 220V DC, размери: 225 мм x 140 мм	бр	4	60 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM6s250L2503XXX

44.	32619	Прекъсвач автоматичен триполюсен, HIMEL, IEC 60947-2, HDB6S, Rated Working Voltage 415V AC, 50Hz/60Hz, Insulation Voltage 800V, Utilization Category: A, Rated Impulse Voltage: 8KV, Iном=250A; Ith=250A; Im=2500A, 500A AC 220V DC, размери: 225 мм x 140 мм	бр	1	7 дни	1 г.	Химел (Schneider Electric Group)	Китай	HDM6s250L2503XXXB
-----	-------	---	----	---	-------	------	--	-------	-------------------

Гаранционни условия по Обособена позиция №1:

- 1.Срок за отстраняване на дефектите: 10 работни дни.
- 2.Срок за подмяна: 10 работни дни.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Светлана Иванова

Управител

11.03.2014г.

"Елинс Инженеринг" ЕООД



ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

"Елинс Инженеринг" ЕООД

с адрес на управление гр.Варна, ул. "Никола Кънев" №32, тел.052/603204, факс.052/603243, ЕИК №148102813

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Доставка на електроматериали" за Обособена позиция №:1

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. мярка	Кол-во	Единична цена	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1.	101614	Прекъсвач автоматичен триполусен ~500V; =220V; Iном=100A; Ith=100A; Im= 101th; 2 преключващи помощни контакта, с размери 110x112x118 мм, монтаж на DIN шина	бр	10	39,50	395,00
2.	32330	Прекъсвач автоматичен ; ~500V; Iном.=63A; Ith =55-72A; Im = 10 Iном; електромагнитен нерегулируем; размери: 112мм x 115мм	бр	20	45,80	916,00
3.	85535	Прекъсвач автоматичен триполусен, електромагнитен нерегулируем, Uн=500V AC/220V DC, Iном =100A; настройка на термичния изключвател: Ith 20°C=45-55A, Ith 45°C =40-50A; размери: 112 мм x 115 мм .	бр	15	52,35	785,25
4.	85761	Прекъсвач автоматичен триполусен Uн=380V; In=25A; 3P; крива на изключване-C; изключваща възможност - бкА;	бр	37	8,56	316,72
5.	85762	Прекъсвач автоматичен триполусен Uн=380V; In=32A; крива на изключване-C; изключваща възможност - бкА	бр	2	8,56	17,12
6.	85771	Прекъсвач автоматичен еднополусен; Uн=220V; In=63A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	50	2,95	147,50
7.	85778	Прекъсвач автоматичен еднополусен, Uн=220V; In=10A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	20	2,52	50,40
8.	85780	Прекъсвач автоматичен еднополусен Uн=220V; In=16A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	110	2,52	277,20

ТЪРГОВСКА ТАЙНА


9.	85781	Прекъсвач автоматичен триполюсен; U _h =380V; I _n =6A; брой полюси -3P; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	15	8,56	128,40
10.	85783	Прекъсвач автоматичен триполюсен; U _h =380V; I _n =10A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	20	8,56	171,20
11.	85785	Прекъсвач автоматичен триполюсен; U _h =380V; I _n =16A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	20	8,56	171,20
12.	85788	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, U _h =220V; I _n =25A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	110	2,52	277,20
13.	85789	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, U _h =220V; I _n =32A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	100	2,65	265,00
14.	85793	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, U _h =220V; I _n =40A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	30	2,65	79,50
15.	85794	Прекъсвач автоматичен еднополюсен, U _h =220V; I _n =50A; крива на изключване - C; изключваща възможност - бкА	бр	20	2,95	59,00
16.	97738	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 4P; U _h =400V; I _n =63A; чувствителност=30mA	бр	2	39,85	79,70
17.	97847	Прекъсвач с дефектно-токова защита 4P; U _h =400V; I _n =40A; чувствителност=30mA	бр	2	37,90	75,80
18.	97848	Прекъсвач с дефектно-токова защита клас AC; 2P; U _h =250V; I _n =16A; ток на утечка- 30mA	бр	2	26,80	53,60
19.	99551	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 2P; U _h =230V; I _n =40A; чувствителност=30mA	бр	2	27,15	54,30
20.	99552	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; 2P; U _h =230V; I _n =63A; чувствителност=30mA	бр	2	24,35	48,70
21.	99555	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; клас AC; 2P; I _n =16A; чувствителност=30mA	бр	2	26,80	53,60
22.	99556	Прекъсвач с дефектно-токова защита селективна с моментално действие; клас AC; 4P; I _n =16A; чувствителност=30mA	бр	2	37,90	75,80
23.	102612	Включвател лостов дистанционен с дългогасителна камера ВЛДК-630 I _n =630A U _h =380V, с размери в/ш/д 240/218/360мм	бр	2	225,00	450,00
24.	102613	Включвател лостов дистанционен с дългогасителна камера ВЛДК-1000 I _n =1000A U _h =380V, с размери в/ш/д 297/228/444мм	бр	2	275,00	550,00
25.	86130	Контактор въздушен триполюсен; I=10A; U _h =440V; U ₆ =220; 2НЗ и 2НО, AC3	- бр	20	28,60	572,00
26.	86131	Контактор въздушен триполюсен; I=10A; U _h =440V; U ₆ =380; 2НЗ и 2НО, AC3	бр	20	34,80	696,00

27.	113308	Пускател въздушен $U_h = 500V$ AC; $U_{об6} = 230V$ AC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 1,6 -2,5А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	10	25,41	254,10
28.	113309	Пускател въздушен $U_h = 500V$ AC; $U_{об6} = 230V$ AC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 4 -6А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	14	25,41	355,74
29.	113311	Пускател въздушен $U_h = 500V$ AC; $U_{об6} = 230V$ AC, 50/60Hz; степен на защита-IP 54; корпус - метален; настройка на термичната защита 5,5 -8А, темп. на околната среда от -20°C до +40°C;размери: височина 182мм, ширина 120мм;дължина 150мм	бр	5	25,41	127,05
30.	113785	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 25 А, IP43, в предната част с монтирана ключалка със секретен ключ за оперативно изключване на напрежението; материал на корпуса - пластмаса	бр	25	47,40	1185,00
31.	85701	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 10А, IP43, размери: дължина - 15см, ширина-11см, височина- 14см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	25,80	103,20
32.	85702	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 13,5см, ширина- 10см, височина- 12см; материал на корпуса - пластмаса	бр	4	37,20	148,80
33.	85703	Пускател въздушен, 500V, бобина 220V, токова защита 16А, IP43, размери: дължина - 16см, ширина- 10см, височина- 14см; материал на корпуса - метал	бр	5	37,20	186,00
34.	85768	Пускател въздушен, $U_h = 500V$, $U_{обина} = 380V/50Hz$, $I_n = 25A$, обхват на настройка на термичното реле от 15 до 25 А, Рдоп. = 6,5 - 12,5kW, IP54	бр	4	43,80	175,20
35.	85770	Пускател въздушен, $U_h = 500V$, $U_{обина} = 220V/50Hz$, $I_n = 25A$, обхват на настройка на термичното реле 15 - 25 А, Рдоп. = 6,5 - 12,5kW, IP54	бр	4	43,80	175,20
36.	85774	Пускател въздушен, $U_h = 500V$, $U_{обина} = 380V/50Hz$, $I_n = 40A$, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40А Рдоп. = 12,5- 20kW, IP54	бр	5	82,45	412,25
37.	85782	Пускател въздушен, $U_h = 500V$, $U_{обина} = 220V/50Hz$, $I_n = 40A$, обхват на настройка на термичното реле 25 - 40А Рдоп. = 12,5- 20kW, IP54	бр	9	82,45	742,05
38.	32377	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, $I_t = 40A$; $I_{max} = 14It - 45^\circ$; размер: 112мм x 115мм	бр	2	42,95	85,90

39.	32378	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, It=50A; Imax=14It - 45°; размери: 112мм x 115мм	бр	2	42,95	85,90
40.	32379	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, триполюсен, It=63A; Imax=14It - 45°	бр	10	56,25	562,50
41.	32380	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, It=80A; Imax=14It - 45°; размери: 112 мм x 115 мм	бр	2	56,25	112,50
42.	32381	Прекъсвач автоматичен мощностен с помощен контакт-превключвач, It=100A; Imax=14It - 45°; размери: 112мм x 115мм	бр	2	61,80	123,60
43.	32618	Прекъсвач автоматичен Inom=250A; Ith=200A; Im=2000A; 500A AC 220V DC, размери:225 мм x 140 мм	бр	4	105,00	420,00
44.	32619	Прекъсвач автоматичен триполюсен 500V; =220V; Inom=250A; Ith=250A; Im=2500A	бр	1	135,60	135,60
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка						12156,78
DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010)						

Начин на плащане (съгласно т.2.3.6.): Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

Валидност на офертата (съгласно т.2.4.): 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

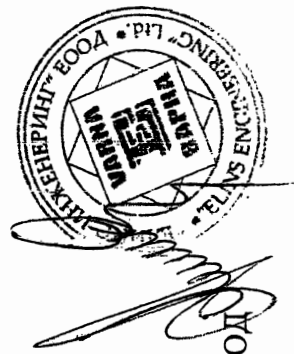

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Светлана Иванова

Управител

11.03.2014г.

"Елинс Инженеринг" ЕООД