

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в обществена поръчка с предмет

**„Доставката на мобилни малогабаритни въздушни компресори и резервни части за компресори с общо предназначение”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно техническа спецификация състояща се от три обособени позиции
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно техническата спецификация
3.	<b>Срок на доставка:</b>	Срок на доставка - възможно най-кратък в календарни / работни дни
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка подпозиция от обособена позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката (обособена позиция), която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС ***Допуска се участие и по отделна обособена позиции***
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Приемо-предавателен протокол</li><li>- Декларация за произход на стоката</li><li>- Декларация за съответствие на стоката</li><li>- Инstrukция за потребителя /където е приложимо/</li><li>- Инstrukция за съхранение /където е приложимо/</li><li>- Срок на годност /където е приложимо/</li><li>- Гаранционни карти /където е приложимо/</li></ul>
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 50 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена

11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;</li> <li>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация;</li> <li>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</li> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</li> </ul>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p>На e-mail: <a href="mailto:commercial@npp.bg">commercial@npp.bg</a>  Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – <b>№ 27495 - „Доставката на мобилни малогабаритни въздушни компресори и резервни части за компресори с общо предназначение”</b> и посочва име, адрес, e-mail, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	<p><b>до 15:<sup>00</sup> ч. на 26 / 03 / 2014 г.</b></p>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Христо Пачев  Експерт Маркетинг  тел: +359 973 7 61 40  факс: +359 973 7 60 27  email: <a href="mailto:HPatchev@npp.bg">HPatchev@npp.bg</a></p>

# Обособена позиция № 1 – Въздушни филтри за компресори

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### № 2014.30.ОСО.ЗА.ТСП.675

за доставка на въздушни филтри за компресори високо и ниско налягане в ХВО-2

#### 1. Описание на доставката

##### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Въздушните филтри обект на доставката са конструктивен елемент от компресорите за високо налягане от система ЗА в АС и компресори ниско налягане от система ZP в КО. Компресорите са основни съоръжения в ХВО – 2 и са извън системите за безопасност на 5 и 6 блок.

Конструктивно въздушните филтри са изработени от филтърна хартия с метална бандажна решетка.

Заявените за доставка количества въздушни филтри ще се влагат при изпълнението на периодичните ремонти на компресорите за едногодишен период и за осигуряване на аварийен резерв.

##### 1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно “Приложение №1” (Техническа спецификация за доставка на въздушни филтри за компресори високо и ниско налягане в ХВО-2) към настоящата техническа спецификация.

##### 1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими

#### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

##### 2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

##### 2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

##### 2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1 и приложение №2

##### 2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

##### 2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма изисквания.

## **2.6. Нормативно-технически документи**

Доставката на въздушните филтри да се извърши съгласно “Приложения №1 и №2” конструктивни чертежи.

## **2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Срок на годност мин. 24 месеца от датата на доставка.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Материалите да бъдат подходящо опаковани. Опаковките да ги предпазват при транспортиране и съхранение.

### **3.2. Условия за съхранение**

Съгласно предписанията на производителя.

## **4. Входящ контрол**

Доставените филтри да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Инструкция за съхранение;
- Срок на годност.


## **5. Приложения**

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид)
- приложение №2 – конструктивни чертежи


**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)  
Към № 2014.30.ОСО.ЗА.ТСП.675**

за доставка на въздушни филтри за компресори високо и ниско налягане в ХВО-2

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	22641	Филтър въздушен	За компресор ниско налягане. Геометричните /габаритни/ размери са по приложен чертеж. Материала на защитната мрежа е поцинкована въглеродна стомана с дебелина 1,2 мм. Степен на филтрация на филтърната хартия 10 микрона.	бр.	36		Допуска се за дебелината на материала на защитната мрежа до 1,5мм
2	22642	Филтър въздушен	За компресор високо налягане. Геометричните /габаритни/ размери са по приложен чертеж. Материала на защитната мрежа е поцинкована въглеродна стомана с дебелина 1,2 мм. Степен на филтрация на филтърната хартия 10 микрона.	бр.	24		Допуска се за дебелината на материала на защитната мрежа до 1,5мм

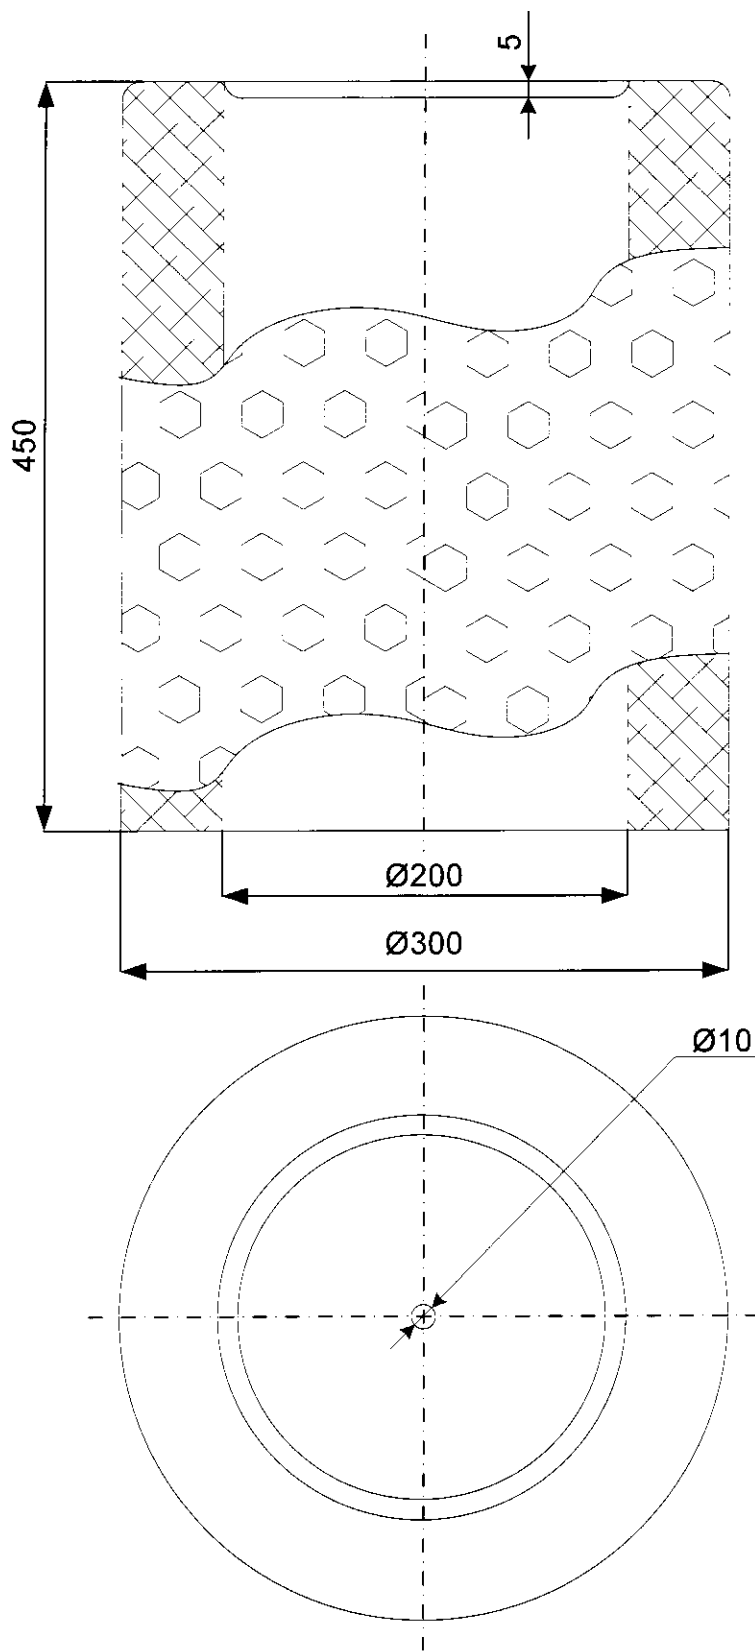

				Мащаб	Маса	ZP 21, 22, 23 D01
				Лист:	Филтър въздушен за компресори ниско налягане	
				1		
Изм.	опис	подпис	дата			
Разработил						
Проверил						
Утв.						

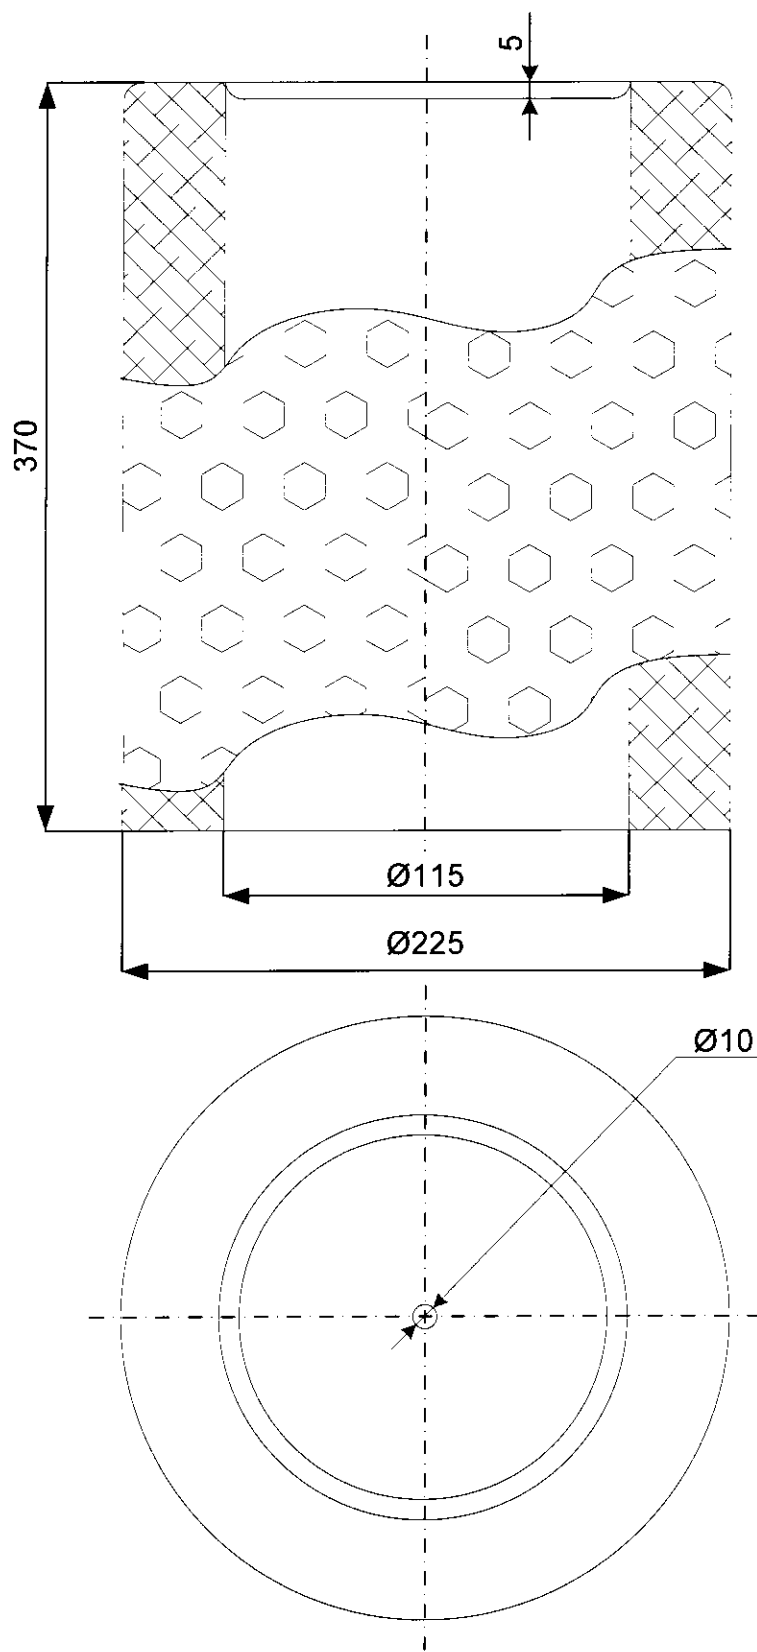

				Мащаб	Маса	5,6ZA21,22D01
				Лист:	Филтър въздушен за компресори високо налягане	
				1		
Изм.	опис	подпис	дата			
Разработил						
Проверил						
Утв.						

## Обособена позиция № 2 - Малогабаритни мобилни компресори

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	84939	Компресор въздушен бутален капацитет – 320 L/min ресивер – 100 л. работно налягане - 10 bar обороти - 1570 об/мин мощност на двигателя - 2.2 kW/230V/50Hz	3 бр.		Комплектовани с по 2 бр. спирални маркучи (по 10 м.) с бързи връзки и 4 бр. накрайници



### Обособена позиция № 3 – Други резервни части

#### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	30691	Контрол на пневмо цилиндър E900-0024 позиция №86 за компресор ниско налягане V150M	6 бр.		
2	22636	Елемент филтърен (патрон) за филтър тип G9-250X 2010X за изсушител адсорбционен HDK 14/250 за компресор TVO 5S3K 160/230	4 бр.		