

ДОГОВОР

№ 148000019

Днес, 21.07.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД", гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Интерприборсервиз" ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831577794, представлявано от Атанас Койчев Атанасов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание чл. 41-45 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-1809/16.06.2014г. на Изпълнителния Директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет:

"Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор, тип 15Д100 в цех БПС " се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор, тип 15Д100 в цех БПС, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 13.БПС.ТЗ.16, Приложение № 3 Предложение за изпълнение на поръчката, Приложение № 4 – Предлагана цена, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **298 500 лв.** /двеста деветдесет и осем хиляди и петстотин лева / без ДДС.

2.1.1. Цената за доставка на резервни части е в размер на **218 678.73 лв.** / двеста и осемнадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС.

2.1.2. Цената за извършване на основния ремонт е в размер на **79 821.27 лв.** /седемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и един лева и двадесет и седем стотинки/ без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение № 4 Предлагана цена единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в Приложение № 4 Предлагана цена или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената:

2.5.1. За извършените дейности поетапно до 30 /тридесет/ календарни дни, след окончателното приемане на всеки етап, на база завършени и приети работи, срещу представяне на необходимите документи, протокол за установяване извършването на натурални видове работи и оригинална фактура.

2.5.2. За доставка на резервни части чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Уникредит Булбанк;

IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0010 03;

BIC: UNCRBGSF

2.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща стойността на изпълнените етапи, за които са установени забележки при изпълнението на отделни дейности, до отстраняване на забележките.

3. СРОКОВЕ

3.1. Доставката на резервните части по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 01.09.2014г.

3.2. Срокът за изпълнение на дейностите е в рамките на ППР 6 блок 2014 съгласно Приложение № 3 – График и срокове за изпълнение, считано от даване фронт за работа.

3.3. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение №3 – График и Срокове за изпълнение.

3.4. Забавянето на отделните дейности, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните дейности по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката и в базата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при констатиране на нарушения от изискванията на Техническото задание, неразделна част от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на работите, за които са констатирани

недостатъци и работи извършени с материали, предоставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по станци негодни в периода от предаването им на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до отчитането на дейността.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи и "Правилник за извършване на ремонтните дейности в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" идент. №00.0У.РД.АД.003 и БДС и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в Приложение № 3 – График и Срокове за изпълнение.

5.1.2. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.3. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и предоставените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инструменти и приспособления. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", съгласно "INCOTERMS' 2010".

5.1.7. Да участва във входящия контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

5.1.8. Да осигури изцяло необходимата за ремонта техника и транспорт.

5.1.9. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.10. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.11. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 1 месец от окончателното изпълнение на всички дейности по договора.

5.1.12. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.13. Да осигури присъствие на минимум двама специалисти от завода производител за оказване на техническо съдействие при входящия контрол на доставката и при извършване на основния ремонт.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има възможност да осигури необходимите условия от негова страна и същото не пречи на основната, ремонтната му дейности или други негови спомагателни дейности.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените резервни части, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените резервни части не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него материали.

6.3. За резервните части, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 18 /осемнадесет/ месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.

6.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 10 /десет/ дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 2 /два/ месеца. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.6.3.

6.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 6.3./.

6.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.8. При некачествено изпълнение на възложените работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор..

6.9. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

Гаранционният срок за изпълнените ремонтни работи е 10 / десет/ години от датата на въвеждане на дизела в експлоатация при спазване при спазване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на изискванията по сервизно обслужване за дизелите от серия 15Д100 съгласно техническата документация.

Гаранционният срок за изпълнените ремонтни работи е 10 /десет/ години от датата на приемане на извършените работи.

6.10. Рекламации относно дефекти в изпълнените работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в срока за изпълнение на дейностите или в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена. За съставянето на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 24 / двадесет и четири часа/ от получаване на рекламацията.

6.11. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител съгласно предходната точка, не отстрани дефектите в съгласувания с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, или поради технологична необходимост е необходимо незабавно отстраняване на дефектите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани със свои сили и средства или с помощта на трети лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките.

6.12. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените дейности, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи от основния ремонт, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

4

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание 13.БПС.ТЗ.16;

Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 – Предлагана цена.

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Асен Минков – Механик, цех БПС, тел.: 0973/73501.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Атанас Койчев - Управител, тел.: 0973/72013.

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Интерприборсервиз" ООД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/72013; 0973/76670
E-mail: ips@inpris.com
ЕИК 831577794
ИН по ЗДДС BG 831577794

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АТАНАС КОЙЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАНТЕНОВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен Директор:
17.07. 2014 г. /Ал. Николов/

Директор „Производство“:
16.07. 2014 г. /Ем.Едрев/

Р-л У-ние "Правно":
14.07. 2014 г. /Ил. Карамфилова/

Гл. юрисконсулт, У-ние "Правно":
14.07. 2014 г. /М. Иванова/

Н-к отдел "ОП":
19.06. 2014 г. /С. Брешкова/

Директор "И и Ф":
15.07. 2014 г. /С. Пенкова/

Р-л У-ние "Търговско":
14.07. 2014 г. /Кр. Каменова/

Механик, цех БПС:
20.06. 2014 г. /А. Минков/

Изготвил, Специалист "ОП":
19.06. 2014 г. /Н. Русева/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

A

6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в следствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Интерприборсервиз” ООД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/72013; 0973/76670
E-mail: ips@inpris.com
ЕИК 831577794
ИН по ЗДДС BG 831577794

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АТАНАС КОЙЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЪАН ГЕНОВ




17-07-2014



Блок:
Система:
Подразделение: БПС

УТВЪРЖДАВАМ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
8 "10" 2013г. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



СЪГЛАСУВАЛИ:
ДИРЕКТОР Б и К: _____
23 "10" 2013г. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ
ДИРЕКТОР П: _____
21 "10" 2013г. ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ № 13.БПС.ТЗ.16

за изпълнение на услуга

ТЕМА: Доставка на резервни части и
извършване основен ремонт на дизел генератор тип 15Д100 в цех БПС

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

1.1. Доставка на резервни части от завода производител за:

- дизел генератор тип 15Д100;
- синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4;
- възбудител тип ВС 34/26.

1.2. Основен ремонт на:

- дизел генератор тип 15Д100 и оказване на техническо съдействие от двама специалисти на завода производител;

- възбудител тип ВС 34/26;

1.3. Техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4.

2. Обем на извършваната услуга.

2.1. Обем на доставката на резервни части:

- спецификация на резервните части за доставка при основен ремонт на един дизел генератор тип 15Д100 - съгласно Приложение № 1;

- спецификация на резервните части за доставка при техническото обслужване на един синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - съгласно Приложение № 3;

- спецификация на резервните части за доставка при основен ремонт на един възбудител тип ВС 34/26 - съгласно Приложение № 5.

2.2. Обем на дейностите при основен ремонт:

- на дизел генератор тип 15Д100 - съгласно Приложение № 2;

- на възбудител тип ВС 34/26 - съгласно Приложение № 6;

2.3. Обемът на дейностите при техническо обслужване синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - съгласно Приложение № 4.

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на услугата

3.1.1. Доставка на резервните части.

Всички резервни части да бъдат доставени в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с опаковка, изключваща повреждането им по време на транспорт и товаро-разтоварни дейности.

При приемането на доставката да се извърши общ входящ контрол, съгласно „Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”.

3.1.2. Присъствие на специалисти за оказване на техническо съдействие от завода производител.

3.1.3. Разрешение за извеждане.

3.1.4. Извеждане на съоръжението в ремонт.

Срок за извършване на основния ремонт - 30 календарни дни.

3.2. Условия за изпълнение на работата

3.2.1. Да се спазва стриктно „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” с идентификационен № ДБК.КД.ИН.028.

3.2.2. При основния ремонт изпълнителя да ползва собствени инструменти.

3.2.3. Материалите и консумативите за ОР да се подсигурят от изпълнителя.

3.3. Критерии за приемане на работата.

Да се спазват изискванията за качеството на ремонтните работи съгласно Технология за основен ремонт на дизел генератор 15Д100 (Механична част)- РТ-ЕП-125, Технология за техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - РТ.Е - 104/М1, Технология за ремонт на възбудител тип ВС 34/26 - РТ.Е-188.

Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно завършен общ входящ контрол. Към следващия етап, извършване на основен ремонт, се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол без забележки.

Инвеститорът си запазва правото за непрекъснат или периодичен технически контрол по време на ремонтната дейност, спиране на дейността при извършване на неправилни действия от страна на изпълнителя, както и да взема решения, относно обема на работа.

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя:

4.1.1. Списък на лицата, определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата за работни наряди.

4.1.2. Протоколи за метрологична проверка на измервателните прибори.

4.1.3. Протоколи за извършена периодична проверка на преносимите ел. уреди.

4.1.4. Протоколи за изпитание на товарозахватни устройства и приспособления.

4.1.5. План за безопасност и здраве (ПБЗ), съгласно "Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи", като трябва да съдържа и план-график за организация и технологична последователност на изпълнението с разяснения и подробна информация за изпълнение на услугата. ПБЗ да се представи преди допускане до работната площадка.

4.1.6. План за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) при ремонта на ДГ, съдържащ схеми на разполагане на допълнителните съоръжения и необходимите пожаротехнически средства. Планът да се съгласува с РУ ПБС - АЕЦ преди допускане до работната площадка.

4.2. Документи, представени от АЕЦ

4.2.1. Технология за основен ремонт на дизел генератор 15Д100 (МЧ)- РТ-ЕП-125.

4.2.2. Технология за техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - РТ.Е - 104/М1.

4.2.3. Технология за ремонт на възбудител тип ВС 34/26 - РТ.Е-188.

4.2.4. Синхронни генератори тип СГСД – Техническо описание и инструкция по експлоатация – ОБС.460.387. ТО.

4.2.5. Автоматизиран дизел-електрически агрегат 15Д100 - Техническо описание и инструкция по експлоатация.

4.3. Отчетни документи

На етап доставка на резервни части от завода производител:

- паспорти;
- декларация за съответствие от производителя;
- сертификат за произход;
- протокол за входящ контрол на резервните части.

На етап основен ремонт:

- таблици за замерване от Технология за основен ремонт на дизел генератор 15Д100 (Механична част)- РТ-ЕП-125;

- актове за хидравлично изпитание от Технология за ^{основен ремонт на дизел} **ТЪРГОВСКА ТАЙНА** генератор 15Д100 (Механична част)- РТ-ЕП-125;

- акт за извършена работа - подменени детайли при основния ремонт на дизел генератор 15Д100;

- приемо - предавателен протокол за изпълнение на основния ремонт на дизел генератор 15Д100;

- ремонтна карта за текущ ремонт – Приложение № 2 от Технология за техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - РТ.Е - 104/М1;

- резултати от замерване луфтовете в лагера – Приложение № 3 от Технология за техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 - РТ.Е - 104/М1;

- ремонтна карта за основен ремонт на електрическа машина ВС 34/26 - Приложение № 2 от Технология за ремонт на възбудител тип ВС 34/26 - РТ.Е-188.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и да удостовери това с копие от сертификата си.

5.1.2. Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) за обема дейности по настоящето техническо задание в рамките на един месец след сключване на договора. ПОК подлежи на преглед и одобряване от страна на Възложителя.

5.1.3. Критериите за приемане на дейностите след ОР са успешни функционални изпитания на ДГ документирани в двустранен констативен протокол.

5.1.4. ПОК служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. ПОК трябва да бъде изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на качеството на Изпълнителя;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване

на качеството при изпълнение на техническо обслужване и ремонта.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа

5.2.1. Всяка доставка на резервни части, трябва да се придружава с необходимия брой сертификати за съответствие, с които се потвърждава, че доставяното оборудване/резервни части отговарят на изискванията, указани в заводските инструкции на оборудването.

5.2.2. Изпълнителят да гарантира и доказва, че доставените от него материали и консумативи са нови, оригинални и отговарят на стандартите чрез представяне на съответните документи.

5.3. Квалификация на персонала на изпълнителя.

5.3.1. Да притежава опит и квалификация в извършването на този вид дейност.

5.3.2. За основният ремонт на дизел генератор тип ~~15Д100~~ да притежава квалифициран персонал по „Правилник за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”, като отговорните ръководители и ръководителите на наряди трябва да притежават IV или V кв. гр.

5.3.3. За техническото обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4 и основния ремонт на възбудител тип ВС 34/26 - да притежава квалифициран персонал по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, като отговорните ръководители и ръководителите на наряди трябва да притежават V кв. гр.

6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. Инвеститор

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй- цех БПС /Н-к цех БПС, Р-л с-р Р цех БПС/.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

„АЕЦ Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.

Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

Н-к цех БПС:


Иво Божинов



ТЪРГОВСКА ТАЙНА



3321 гр.Козлодуй тел. (+359 973) 7 2013, тел./факс: (+359 973) 7 6670, e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

ОБРАЗЕЦ по т. 1.1. към офертата

РАБОТНА ПРОГРАМА


за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: "Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор, тип 15Д100 в цех БПС"

№	План за организация и изпълнение на работата за обем на дейностите за извършване на основния ремонт	Изпълнител
I.	Основен ремонт на дизел – генератор тип 15Д100	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
1	Преглед параметрите на Дизел-генератора, преглед на документацията, проверка на резервните части и специалните инструменти и приспособления. Подготовка за изпълнение на шлосеро-механични работи.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
2	Демонтаж на дюзи, индикаторни кранове, пускови клапани, капаци на блока. Демонтаж на филтри и охладители на „0“ -во ниво, подготовка за демонтаж и отсъединяване на ел. помпи от ел. мрежа, обезпечаваща дизел-генератора. Подготовка за проверка и възстановяване на тръбопроводната система за водоохлаждане на дизел-генератора. Демонтиране на главния генератор и възбудителя.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
3	Дрениране на работните течности, измиване резервоарите на системата на охлаждащи течности, масла, горива, картер на дизела. Демонтаж горния капак на дизела, демонтаж на бутала и биели, демонтаж горния колян вал, оглед и проверка на вертикалната предавка, демонтаж на горните бутала, измиване и дефектовка.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител

4	Демонтаж на бутала и биели, демонтаж долния колян вал, измиване и дефектовка, демонтаж на горивната система, демонтаж на цилиндричните гилзи. Демонтаж на турбокомпресорите. Пълно измиване на блока на дизела, системата за отпадни газове, проверка на компенсационните решетки.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
5	Подготовка за монтаж на комплектите на цилиндричните гилзи, бутала и биели, колян вал. Шлифоване на шийките на коляновите валове (горен и долен). Сглобяване. Заваръчни работи на „0“-во ниво по тръбопроводните системи, обезпечаване на работа на дизел-генератора. Проверка на въздуходувките и турбокомпресора. Ниво в охладителя и тръбопроводите, опресовка след довършителните работи и боядисване.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
6	Монтаж на цилиндричните гилзи. Поставяне на място коляновите валове и допуските на горивната камера. Монтаж на водно-охладителна и горивна система. Монтаж на ел. помпи на „0“-во ниво. Монтаж на системата за охладителни течности и масла, подсъединяване на горивната система.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
7	Монтаж и установка на системите за отпадни газове и турбокомпресора, ремонт и възстановяване на системите за подаване на въздух. Завършване на монтажните работи по дизел-генератора. Подготовка за запълване на системите с охлаждаща течност, масло и гориво.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
8	Запълване на системите с въздух, охлаждаща течност, масло и гориво. Проверка на системите. Отстраняване на забележки по системите и „0“ - во ниво.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
9	Пускане на дизел-генератора, проверка след пускане и поетапно вдигане на мощността до достигане на необходимата. Оглед и отстраняване на забележки при необходимост.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
10	Функционални изпитания (72 часови).	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
11	Оформяне на документи.	„Интерприборсервиз“ ООД, Специалисти от завода производител
II.	Техническо обслужване на синхронен генератор тип СГДС 15-54-8У4	„Интерприборсервиз“ ООД
1	Демонтиране на щитовете и отсъединяване на всички кабели от възбудителя	„Интерприборсервиз“ ООД
2	Демонтиране на възбудителя от генератора	„Интерприборсервиз“ ООД

3	Изваждане на ротора	„Интерприборсервиз“ ООД
4	Основно почистване на ротора и статора	„Интерприборсервиз“ ООД
5	Ревизия на бобините и техните връзки	„Интерприборсервиз“ ООД
6	Лакиране на намотките	„Интерприборсервиз“ ООД
7	Монтиране на ротора	„Интерприборсервиз“ ООД
8	Монтиране и центроване на възбудителя	„Интерприборсервиз“ ООД
9	Почистване на четковия апарат и монтиране на четките в четкодържателите	„Интерприборсервиз“ ООД
10	Подсъединяване на кабелите	„Интерприборсервиз“ ООД
11	Почистване и боядисване с емайл лак на корпуса на генератора	„Интерприборсервиз“ ООД
12	Функционални изпитания (72 часови)	„Интерприборсервиз“ ООД
III. Ремонт на възбудител тип ВС 34/26		„Интерприборсервиз“ ООД
1	Отсъединяване на кабелите и разкуплиране на електрическите машини	„Интерприборсервиз“ ООД
2	Изваждане на електрическите четки от четкодържателите	„Интерприборсервиз“ ООД
3	Демонтиране на ротора от статора	„Интерприборсервиз“ ООД
4	Подмяна на лагерите	„Интерприборсервиз“ ООД
5	Ремонт на ротора	„Интерприборсервиз“ ООД
6	Ремонт на статора	„Интерприборсервиз“ ООД
7	Ремонт на четковия апарат	„Интерприборсервиз“ ООД
8	Ремонт на клемната кутия	„Интерприборсервиз“ ООД
9	Монтиране на ротора в статора	„Интерприборсервиз“ ООД
10	Монтиране на възбудителя на място	„Интерприборсервиз“ ООД
11	Почистване и боядисване с емайллак на корпуса на възбудителя	„Интерприборсервиз“ ООД
12	Функционални изпитания (72 часови)	„Интерприборсервиз“ ООД

ПОДПИС и ПЕЧАТ

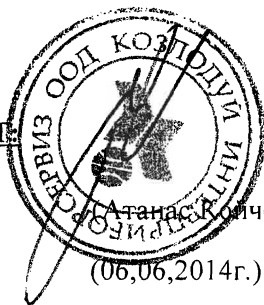

(Атанас Кочев)

(06.06.2014г.)

(Управител)

(„Интерприборсервиз“ ООД)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервните части за доставка при основен ремонт на дизел генератор тип 15Д100

№	№ чертеж	Наименование на детайла	Кол-во бр.
1	Д100.01.101сб-1	Гильза цилиндра	11
2	Д100.01.024А	Кольцо уплотнително	10
3	Д100.01.025А	Кольцо уплотнително	30
4	Д100.01.047	Кольцо уплотнително	10
5	Д100.01.031А	Кольцо уплотнително	20
6	Д100.01.056	Кольцо уплотнително	20
7	Д100.01.046	Кольцо уплотнително	60
8	Д100.01.038-1	Кольцо	20
9	Д100.01.016	Шпилька	60
10	Д100.01.014	Прокладка	40
11	Д100.01.028	Прокладка	40
12	Д100.01.103сб8	Адаптер форсунки	20
13	Д100.02.136сб	Вкладыш упорный	4
14	Д100.02.137сб	Вкладыш коренной	12
15	Д100.02.138сб	Вкладыш коренной	12
16	Д100.02.139сб	Вкладыш коренной	24
17	15Д100М.02.109	Прокладка	2
18	Д100.04.001-5	Поршень нижний	10
19	Д100.04.002-7	Поршень верхний	10
20	Д100.04.111сб5	Вставка поршня нижнего	10
21	Д100.04.112сб5	Вставка поршня верхнего	10
22	Д100.04.004-6	Палец поршнево	20
23	Д100.04.009-27	Ползушка уплотнителна	20
24	Д100.04.010-27	Пружина ползушки	20
25	Д100.04.011-5	Прокладка поршня	20
26	Д100.04.011-5-01	Прокладка 0.5мм	20
27	Д100.04.011-5-02	Прокладка 0.75мм	20
28	Д100.04.021-5	Прокладка	20
29	Д100.04.021-5-01	Прокладка	20
30	Д100.04.018	Кольцо поршнево уплотнително	20
31	Д100.04.101сб-2	Кольцо поршнево уплотнително	60
32	Д100.04.016-2	Кольцо поршнево	20
33	Д100.04.017-2	Кольцо поршнево	40
34	2Д100.17сб1	Форсунка в сборе	20
35	Д100.18.103сб1	Коллектор правый	1
36	Д100.18.104сб1	Коллектор левый	1
37	Д100.18.032-1	Прокладка	20

38	Д100.18.021сб-3	Компенсатор	2
39	Д100.18.121	Прокладка	2
40	10Д100.19.068	Лента	2
41	10Д100.19.067	Кольцо уплотнительное	2
42	10Д100.20.217	Кольцо резиновое	4
43	10Д100.20.228	Кольцо	4
44	Д100.21.030А	Кольцо уплотнительное	50
45	10Д100.21.040	Кольцо уплотнительное	4
46	Д100.21.77	Прокладка	30
47	Д100.22.130-1	Прокладка	1
48	Д100.23.241	Кольцо уплотнительное	25
49	Д100.24.007сб	Вкладыш	21
50	Д100.24.017сб	Вкладыш шатуна	21
51	Д100.27.067	Кольцо	40
52	Д100.27.044	Кольцо уплотнительное	20
53	10Д100.27.101сб	Топливный насос	4
54	2Д100.32.032	Амортизатор муфты	2
55	10Д100.41.111А	Прокладка	22
56	16Д100.44.012сб1	Крышка левая	1
57	16Д100.44.013сб1	Крышка правая	1
58	16Д100.44.015сб1	Крышка передная левая	1
59	16Д100.44.016сб1	Крышка передная правая	1
60	16Д100.44.117	Прокладка	2
61	16Д100.44.118	Прокладка	2
62	16Д100.44.139	Прокладка	2
63	16Д100.44.152	Прокладка	2
64	7Д100.62.114	Прокладка	14
65	3Д100.63.086	Сальник	22
66	3Д100.66.054.1	Кольцо уплотнительное	4
67	7Д100.66.002сб	Крышка холодильника передная	2
68	7Д100.66.003сб	Крышка холодильника задная	2
69	3Д100.66.070	Прокладка	8
70	2Д100.69.039	Сальник-кольцо СТ27- 19-13 ГОСТ288-72	4
71	2Д100.69.043	Сальник-кольцо СТ27- 19-13 ГОСТ288-72	4
72	7Д100.71.163	Прокладка	4
73	7Д100.74.040	Стекло уровня	2
74	7Д100.74.042	Прокладка	2
75	3403.00.200-01	ТК34Н-03С турбокомпрессор левый, правый	1
76		РПК-15/200 разрешающий пусковой клапан	1
77	2Д100.54.018сб	Приспособление для установки топливных насосов	1
78	11ГД100.01.012сб	Адаптер пускового крана	10
79	Д100.01.105сб-3	Адаптер индикаторного крана	10
80	Д100.01.036-1	Планка стопорная	40

Handwritten signature

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

81	Д100.01.048	Планка стопорная	20
82	10Д100.02.046	Прокладка	2
83	Д100.04.027	Прокладка	10
84	Д100.04.027-01	Прокладка	10
85	Д100.04.027-02	Прокладка	20
86	Д100.04.027-03	Прокладка	10
87	Д100.04.036-5	Кольцо стопорное	20
88	Д100.17.018	Прокладка уплотнительная	25
89	Д100.18.035	Пробка	25
90	Д100.20.054	Прокладка	25
91	10Д100.21.103-1	Фланец	20
92	10Д100.21.104	Прокладка	20
93	Д100.21.023	Прокладка	41
94	Д100.21.065	Прокладка	20
95	Д100.21.078	Патрубок	20
96	Д100.23.180	Кольцо	5
97	Д100.23.3сб-1А	Трубка высокого давления	5
98	Д100.23.127сб1	Труба	5
99	Д100.23.138сб	Труба	5
100	Д100.27.035	Регулировочная прокладка насоса	10
101	Д100.27.036	Регулировочная прокладка насоса	10
102	Д100.27.037	Регулировочная прокладка насоса	10
103	Д100.27.045	Регулировочная прокладка насоса	10
104	ГОСТ 22034-76	Шпилька М12х1,25- 6хх35.66.05.	28
105	ГОСТ 22034-76	Шпилька М10- 6хх25.66.05.	120
106		Шайба 12 СК-052.83	50

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Атанас Койчев
06.06.2014 г.
Управител



„Интерприборсервиз” ООД

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервните части за доставка при техническо обслужване на синхронен генератор тип
СГДС 15-54-8У4

№	Наименование на детайла	Кол-во бр.
1.	Ел. графитни четки ЭГ-4, ГОСТ 2332-75	10

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Атанас Койчев
06.06.2014 г.
Управител



„Интерприборсервиз“ ООД

Handwritten mark

Handwritten mark

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервните части за доставка при ремонт на възбудител тип ВС 34/26

№	Наименование на детайла	Кол-во бр.
1.	Четкодържател ДГ 20x30мм	3
2.	Четка електрическа ЭГ-4(20x30) по ГОСТ 2332-63	20
3.	Лагер NU 317	1
4.	Лагер 6314СЗ	1

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Атанас Койчев
06.06.2014 г.
Управител



„Интерприборсервиз“ ООД



3321 гр.Козлодуй тел.: (+359 973) 72013, тел./факс: (+359 973) 76670, e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

Покана за участие с предмет:
„Доставка на резервни части и извършване на основен ремонт на
дизел генератор тип 15Д100 в цех БПС”
Срок и календарен график
за изпълнение на доставка, демонтаж, ремонт и монтаж

№	Наименование на видовете работа	Краен продукт	Начало/ край на етапа
1.	Доставка на резервни части	Протокол от входящ контрол	90 дни
2	Проверка на пълната окомплектовка на резервните части и специалните инструменти и приспособления		10 часа
3.	Проверка на Дизел-генератора преди началото на основния ремонт, съответствие на параметрите преди ремонта, проверка на документацията		12 часа
4.	Демонтажни, ремонтни и монтажни работи	Акт за завършен монтаж	19 дни
4,1	Ремонт на дизел - генератора		19 дни
4,2	Техническо обслужване на синхрония генератор		14 дни
4,3	Ремонт на възбудителя		14 дни
5.	Проверка параметрите на Дизел-генератора след ремонта, попълване на паспорта, отстраняване на появили се дефекти.		2 дни
6.	Пускане на дизел-генератора и оглед на всички системи, отстраняване на забележки		24 часа
7.	Функционални изпитания		72 часа
8.	Предаване на Дизел-генератора на АЕЦ		48 часа

Поредността на СМР и точните дати за започване на работа, зависят от даването на фронт за работа от „АЕЦ Козлодуй“ за всеки подобект.

Дата: 06.06.2014 г.

УПРАВИТЕЛ:



СТАНАС КОЙЧЕВ/
„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД, гр.Козлодуй

Процедура на договаряне без обявление с предмет:
„Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор,
тип 15Д100 в цех БПС”

ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок на предлаганите резервни части 18 (осемнадесет) месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставката.

Дата: 05.06.2014 г.

Управител:



Атанас Хричев



Процедура на договаряне без обявление с предмет:
„Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор,
тип 15Д100 в цех БПС”

ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок за изпълнените ремонтни работи е 10 (десет) години от датата на приемането им.

Дата: 05.06.2014 г.

Управител:



Процедура на договаряне без обявление с предмет:
„Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор,
тип 15Д100 в цех БПС”

ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок за изпълнените ремонтни работи е 10 (десет) години от датата на въвеждане на дизела в експлоатация при спазване от Възложителя изискванията по сервизно обслужване за дизелите от серия 15Д100 съгласно техническа документация.

Дата: 05.06.2014 г.

Управител:

Атанас Койчев





3321 гр. Козлодуй тел.: (+359 973) 7 2013, тел./факс: (+359 973) 7 6670, e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

ОБРАЗЕЦ по т.Ш.1. към офертата

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор, тип 15Д100 в цех БПС"

I. Цена за дейностите при основен ремонт на дизел генератор тип 15Д100

№	ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА	ЕД.ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС
Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП		

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Handwritten mark

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Handwritten signature

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

**II. Цена за дейностите при техническо обслужване на синхронен генератор тип
СГДС 15-54-8У4**

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Handwritten mark

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

А

Handwritten signature

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

~~ТЕКСТОВАТА ТАЙНА~~

A

Handwritten mark

A

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

III. Цена за дейностите при ремонт на възбудител тип ВС 34/26

№	ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА	ЕД.ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС
Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП		

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

ТНА

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


(Атанас Койчев)
(18.06.2014 г.)

(Управител)

(„Интерприборсервиз”ООД)







3321 гр.Козлодуй тел.: (+359 973) 7 2013, тел./факс: (+359 973) 7 6670, e-mail: ips@inpris.com, www.inpris.com

**ОБРАЗЕЦ по т. III.2. към офертата
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**"Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на дизел генератор, тип
15Д100вцех БПС"**

№ по ред	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП						


Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Handwritten signature

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

Handwritten signature

Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП

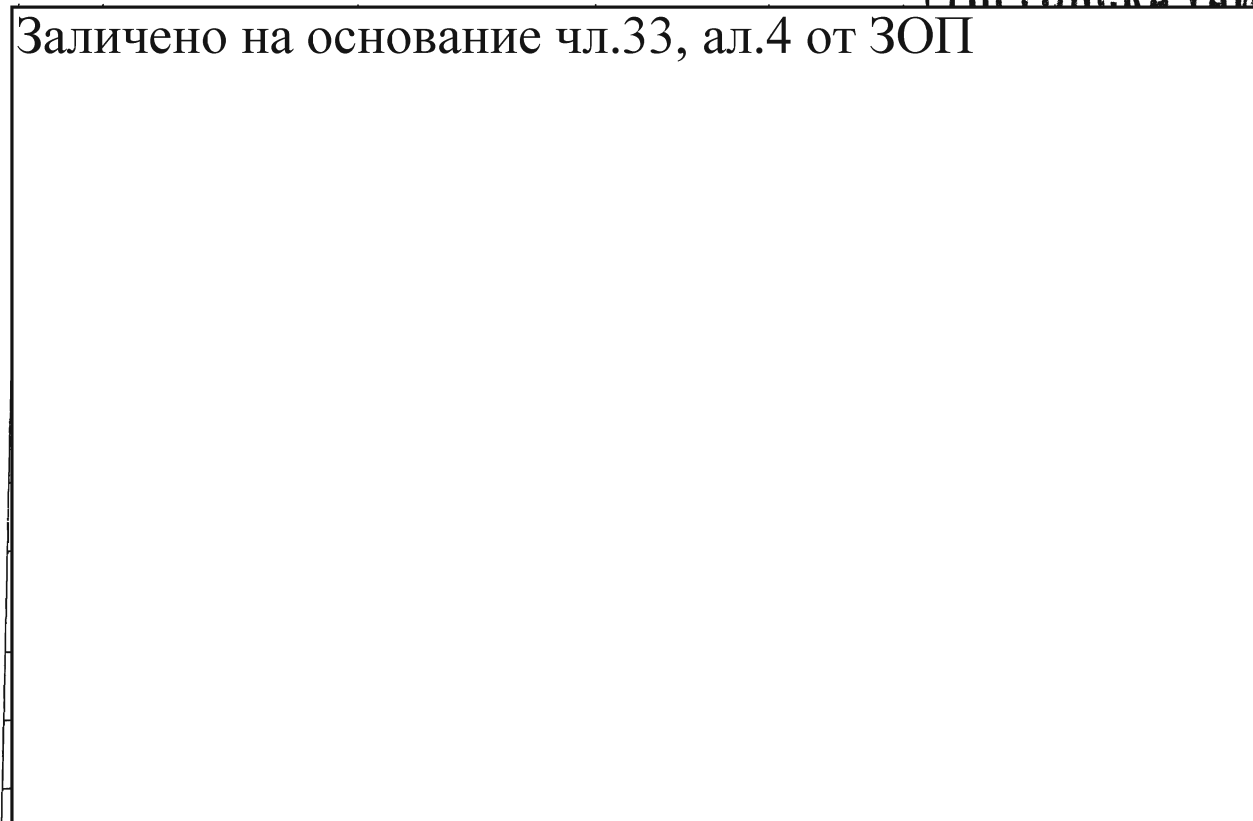

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



(Управител)

(„Интерприборсервиз”ООД)

BMK

ОБРАЗЕЦ по т. III.2. към офертата

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Доставка на резервни части и извършване на техническо обслужване на синхронен генератор СГДС 15-54-8У4"

№ по ред	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП						

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



(Управител)

(„Интерприборсервиз”ООД)



ОБРАЗЕЦ по т. III.2. към офертата

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**"Доставка на резервни части и извършване основен ремонт на възбудител тип
BC 34/26 в цех БПС"**

№ по ред	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Един. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП						

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



(06.06.2014 г.)

(Управител)

(„Интерприборсервиз”ООД)

